


## Lasttrennschalter

switch disconnector  
seccionador bajo carga  
interrupteur à coupure en charge  
sezionatore sottocarico  
负荷隔离开关

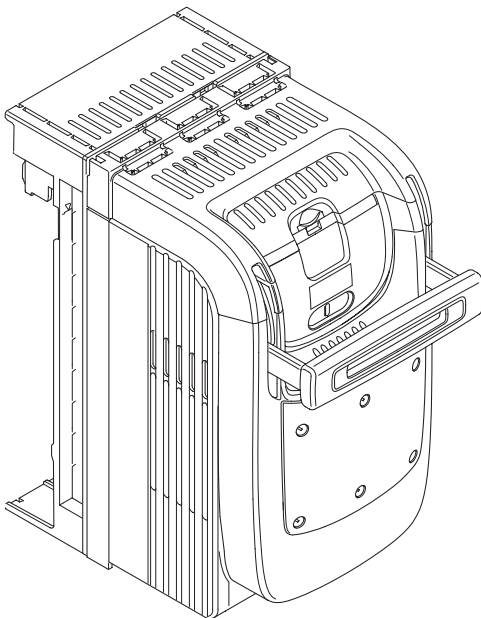

**Achtung:** Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden. Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden. Inbetriebsetzung und Wartung nur durch Fachpersonal!

**Attention:** To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants. To be commissioned and maintained only by qualified personnel!


**Atención:** Con el objeto de evitar accidentes, hay que desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar el montaje y la puesta en marcha. Debe instalarse en una caja o armario apropiado. Debe protegerse el producto de los ambientes agresivos. La puesta en marcha y el mantenimiento ha de hacerlo exclusivamente por personal especializado!

**Attention:** Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident. Prévoir une mise en coffret ou armoire appropriée, protéger le produit contre les environnements agressifs. Mise en service en entretien: seulement par du personnel spécialisé!


**Attenzione:** Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. Installare in custodia idonea. Tenere lontano da contaminanti. Messa in servizio e manutenzione solo da personale specializzato!

注意：安装前或检修前应切断电源，以防事故。开关应安装在适合的箱体内，同时应做好防污染保护。只有专业人员才能做运行、维护、保养的工作。

**Werkzeug Tool**


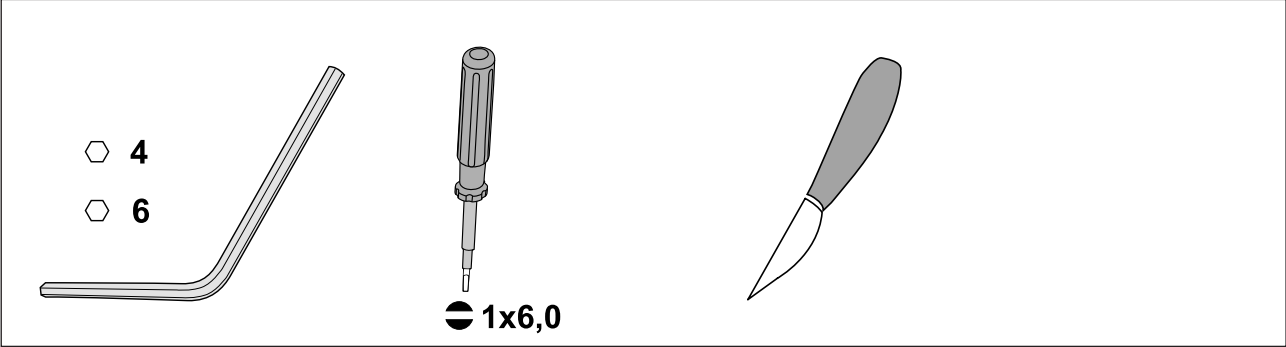


**Zubehör Accessories**




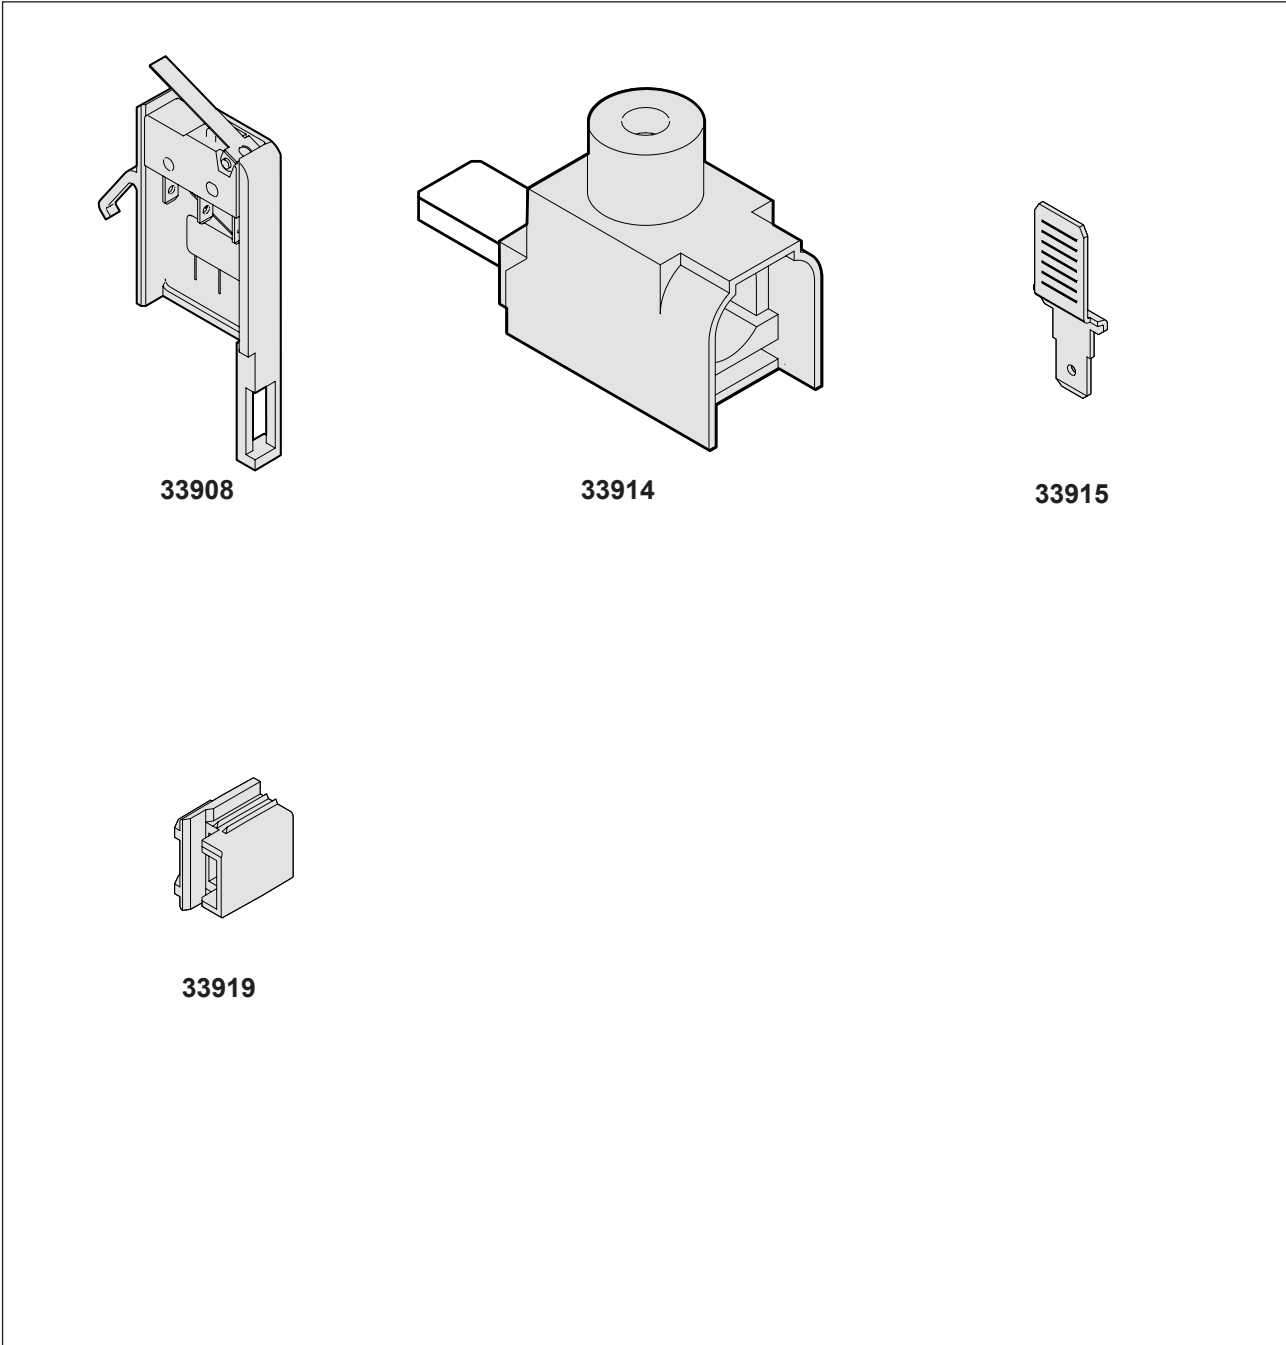


# 1. Schienensystem

# Busbar system


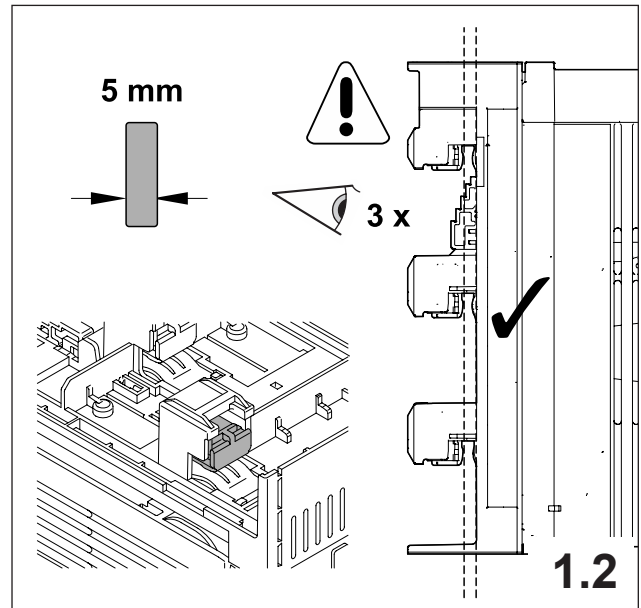
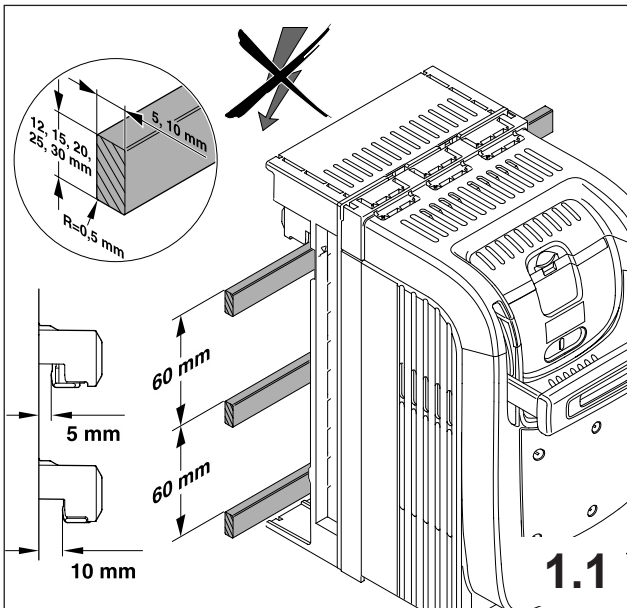


# 2. Montage Assembly

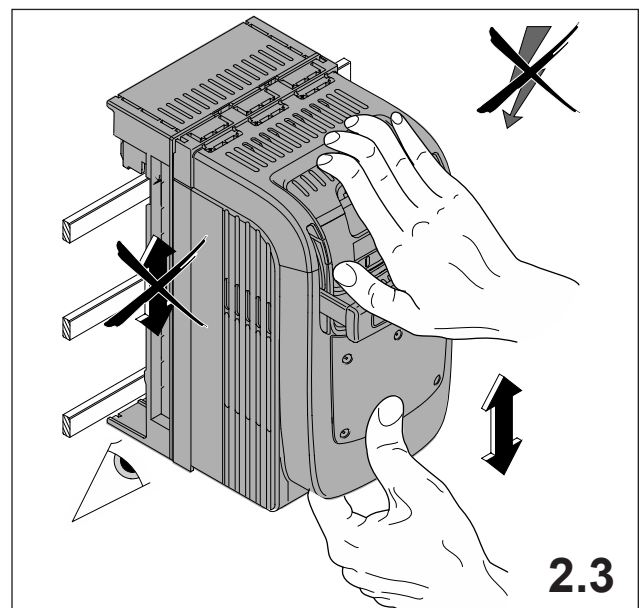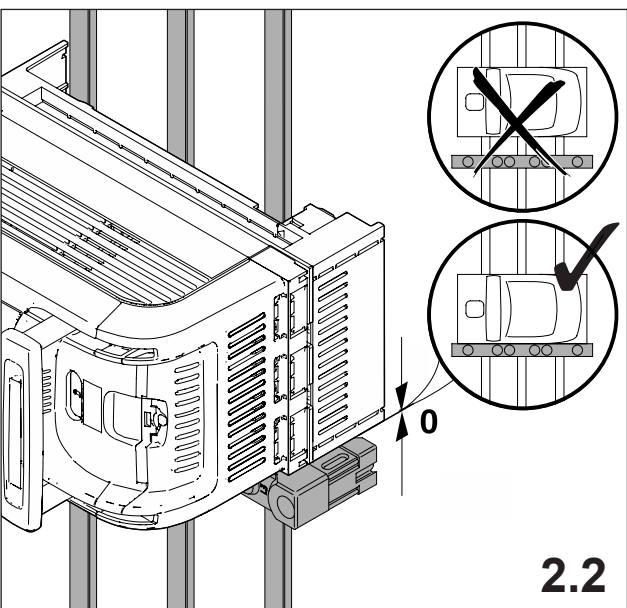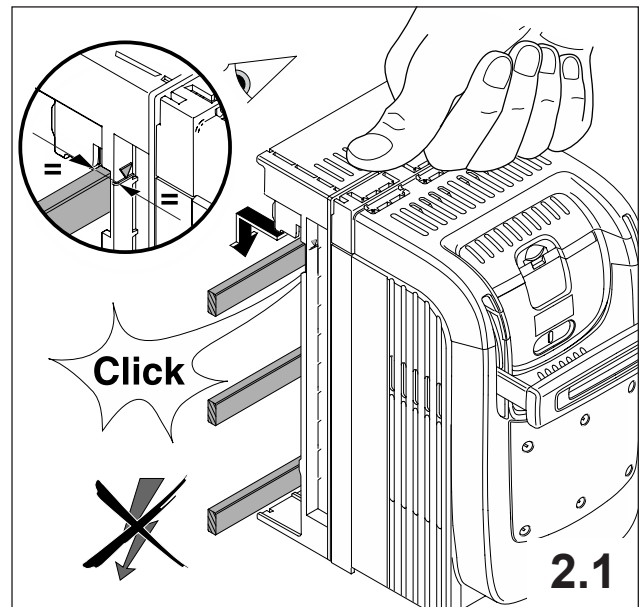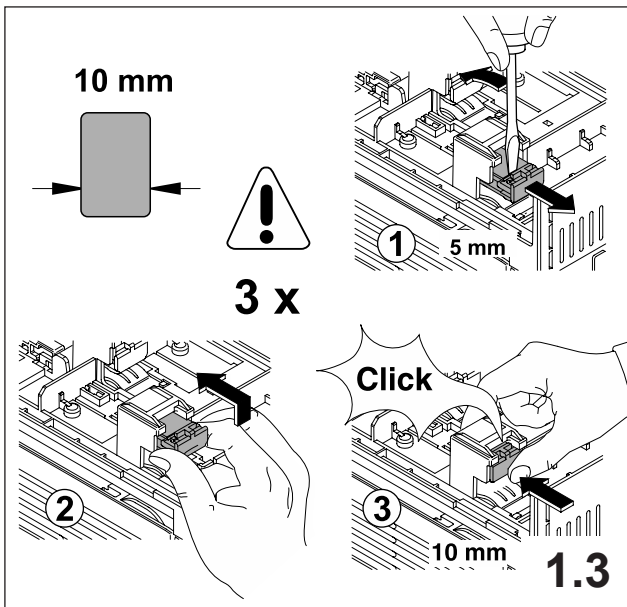

3. Anschlüsse


Connections

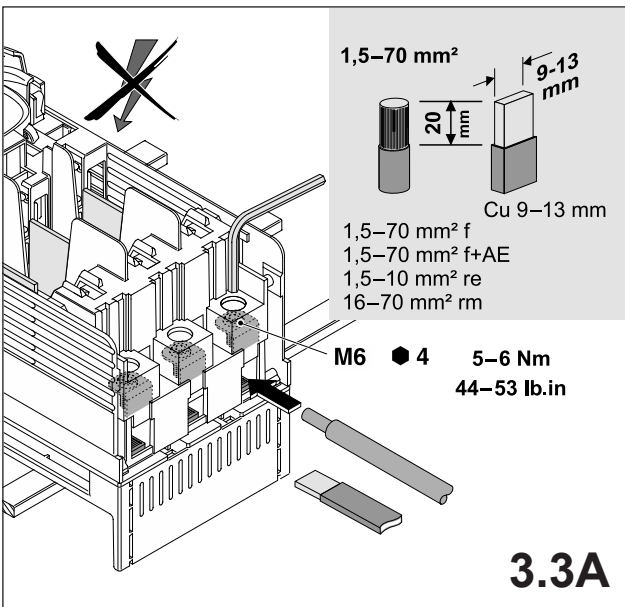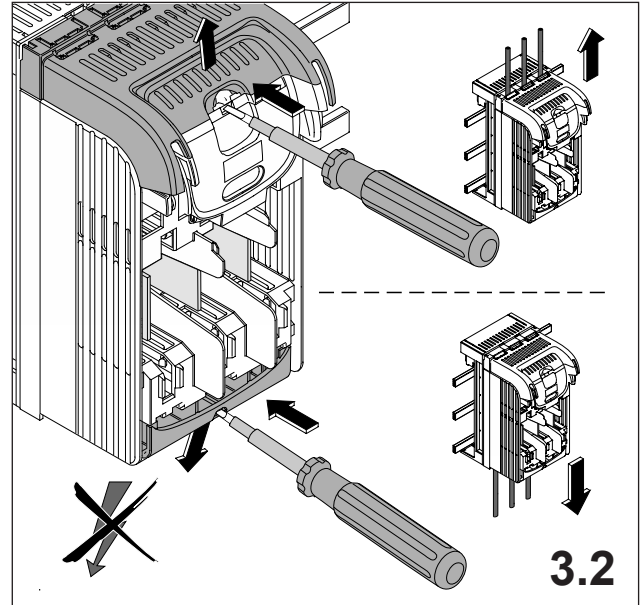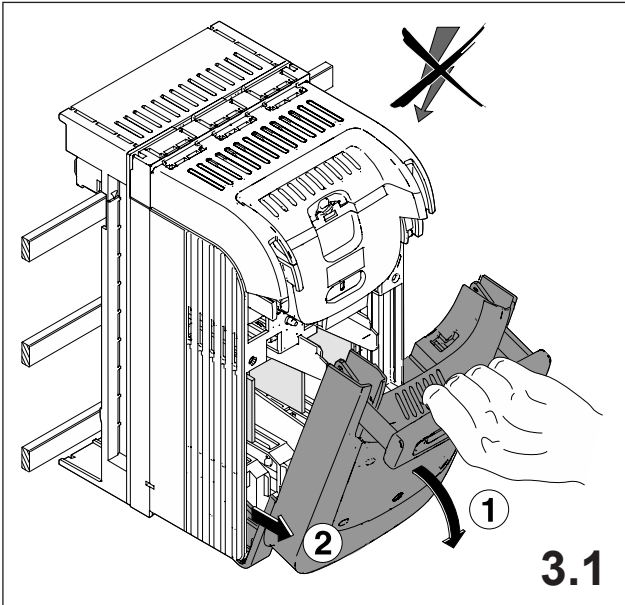

1,5–70 mm<sup>2</sup>  
 9-13 mm  
 20 mm  
 Cu 9–13 mm

1,5–70 mm<sup>2</sup> f  
 1,5–70 mm<sup>2</sup> f+AE  
 1,5–10 mm<sup>2</sup> re  
 16–70 mm<sup>2</sup> rm

M6 ● 4 5–6 Nm  
 44–53 lb.in

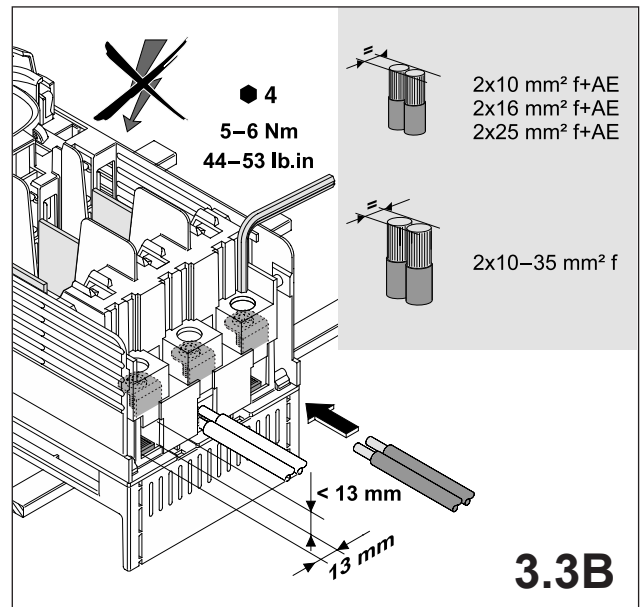


● 4  
 5–6 Nm  
 44–53 lb.in

2x10 mm<sup>2</sup> f+AE  
 2x16 mm<sup>2</sup> f+AE  
 2x25 mm<sup>2</sup> f+AE

2x10–35 mm<sup>2</sup> f


< 13 mm  
 13 mm

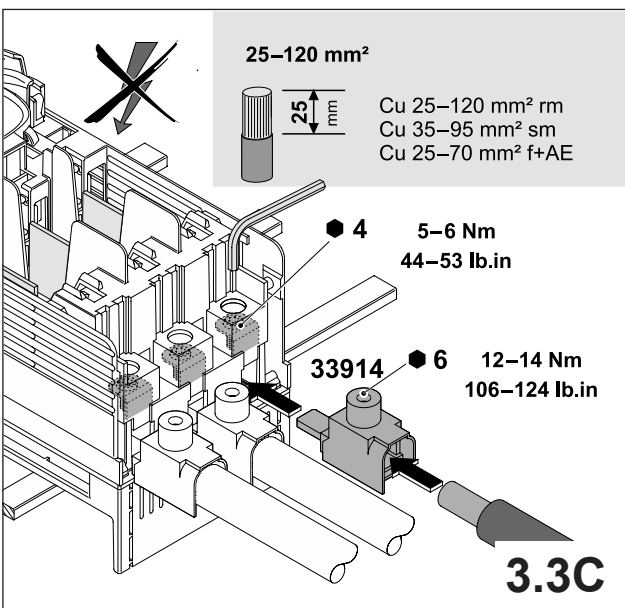

25–120 mm<sup>2</sup>  
 25 mm  
 Cu 25–120 mm<sup>2</sup> rm  
 Cu 35–95 mm<sup>2</sup> sm  
 Cu 25–70 mm<sup>2</sup> f+AE


● 4 5–6 Nm  
 44–53 lb.in

33914 ● 6 12–14 Nm  
 106–124 lb.in


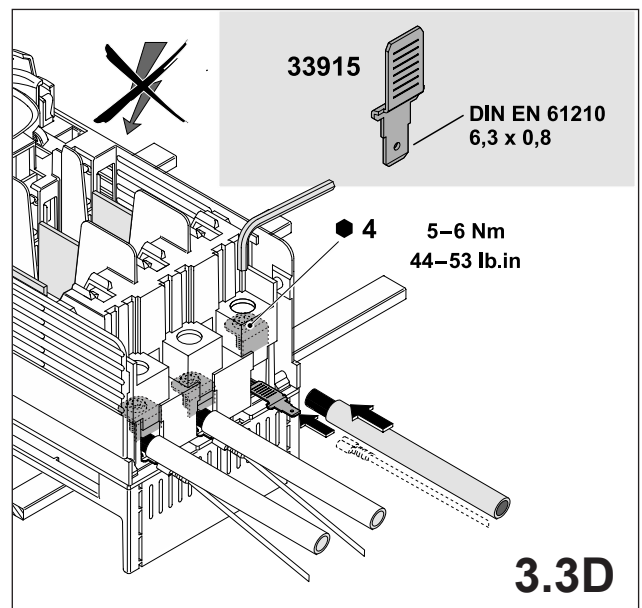


33915  
 DIN EN 61210  
 6,3 x 0,8


● 4 5–6 Nm  
 44–53 lb.in

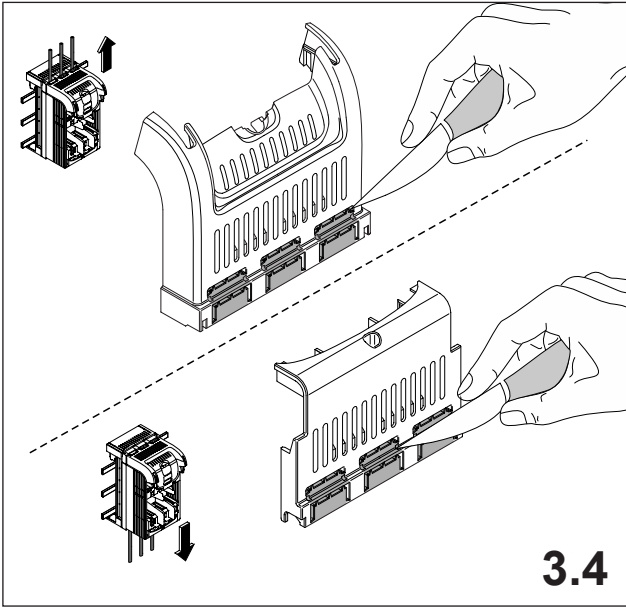


4. Schalter schließen Close the switch

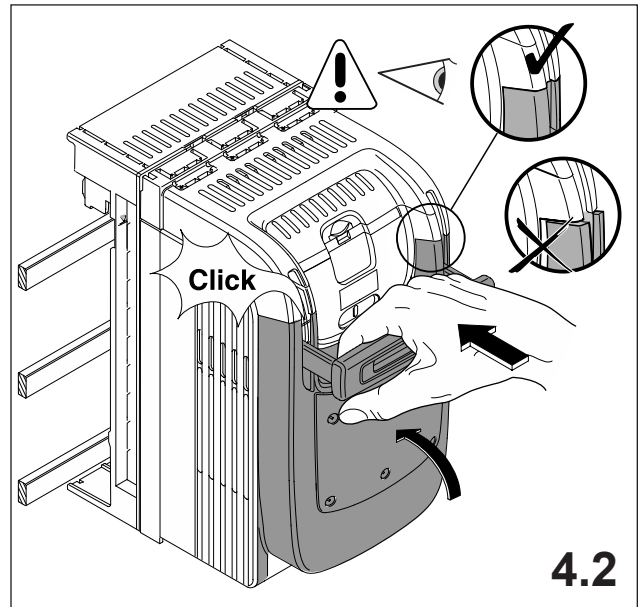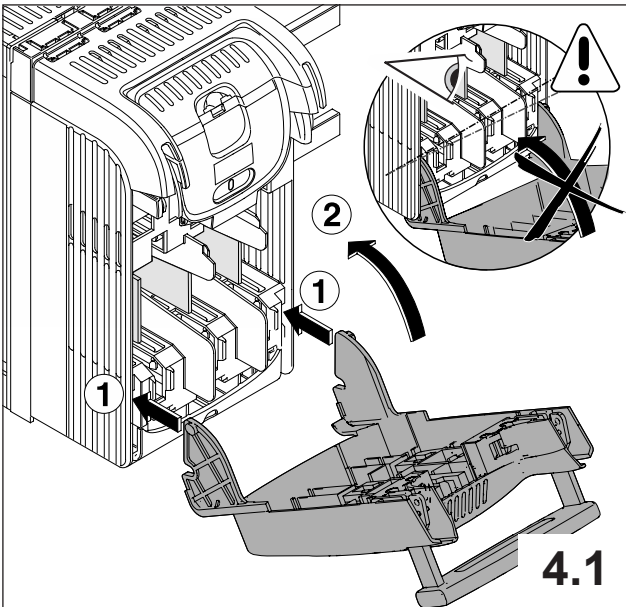


5. Einschalten Switch on

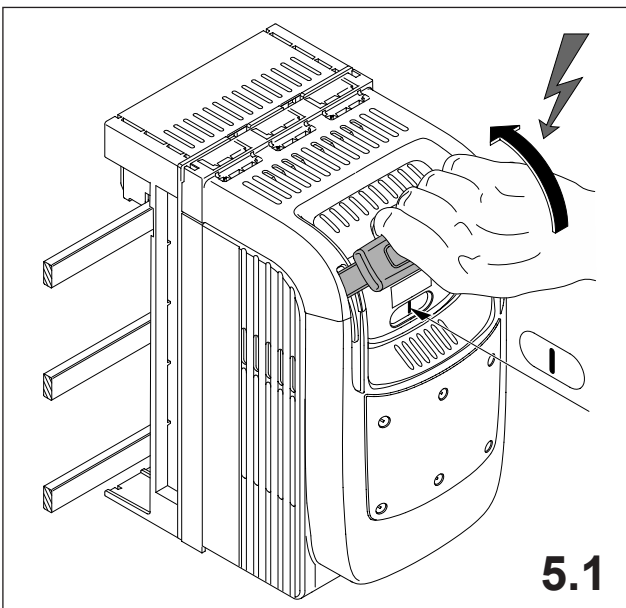


6. Demontage Disassembly

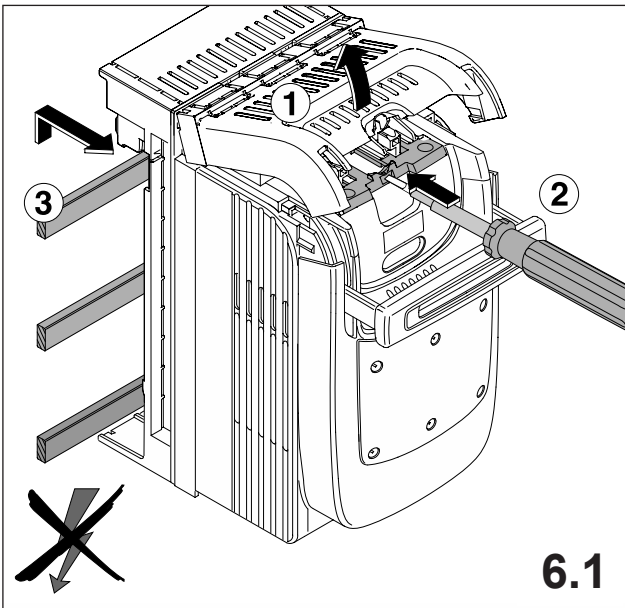


Montage nach Demontage Assembly after disassembly

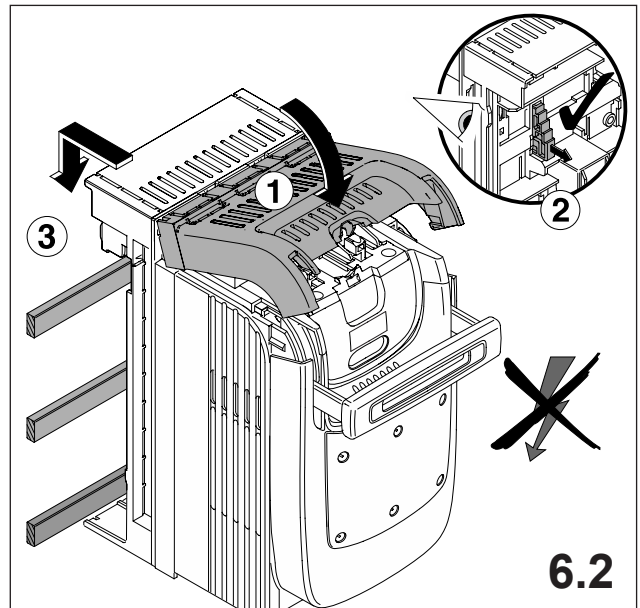

7. Abschließbarkeit Locking the fuse holder

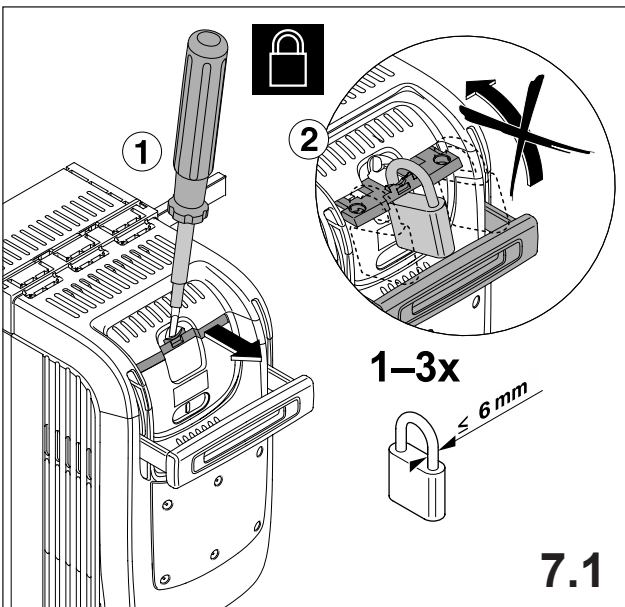


8. Aufbaumontage Mounting assembly

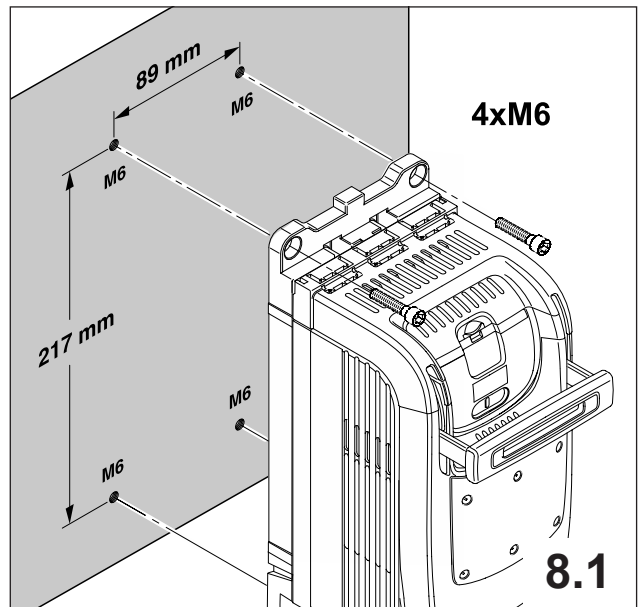


9. Zubehör - Meldeschalter-Einbau Accessories - Pilot switch-assembly

Accessories - Pilot switch-assembly

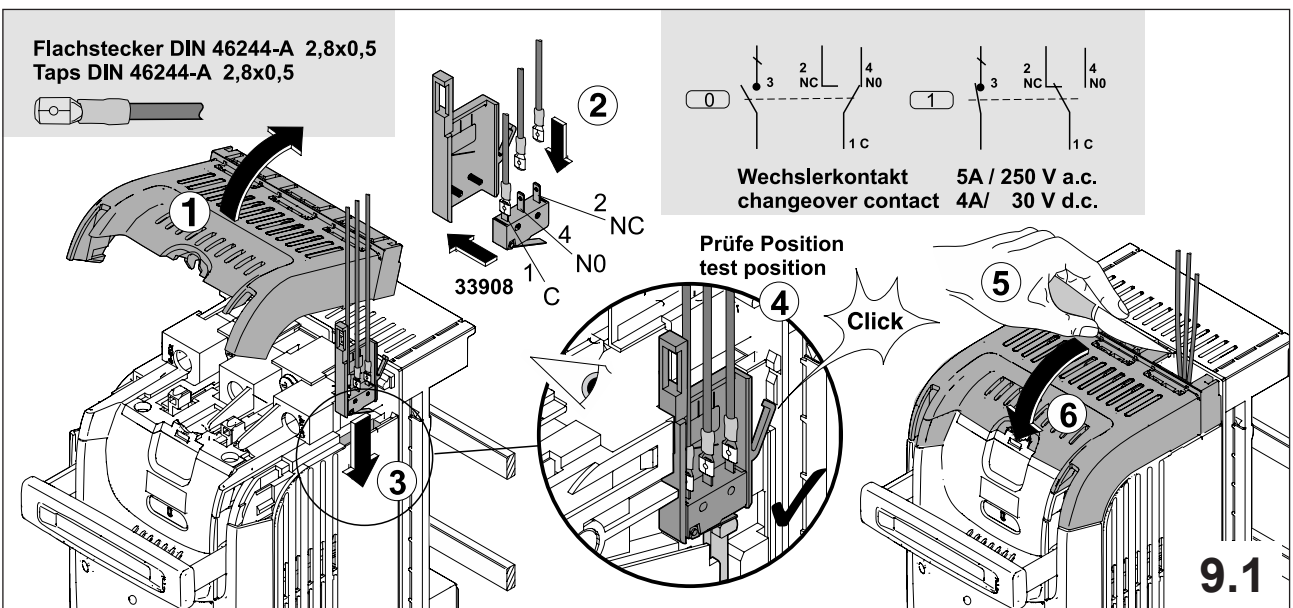

10. Zubehör - Sichtfensterverriegelung montieren

Accessories - Sight window lock assembly

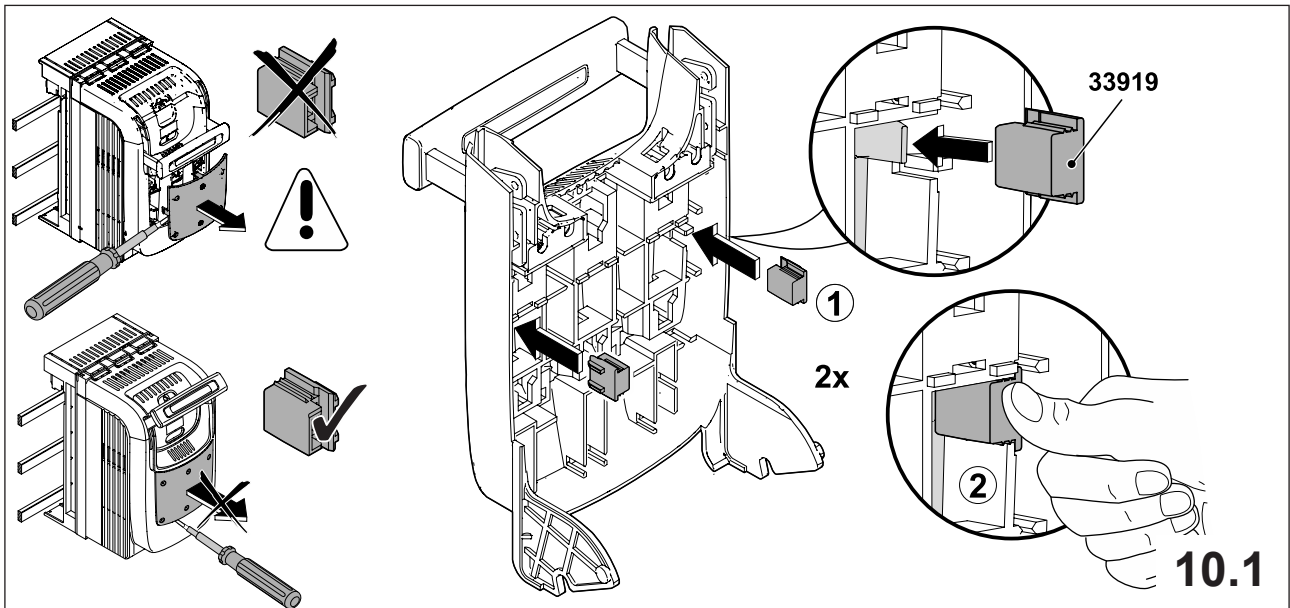

## Notizen

A large grid of dots for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small black dots.