


CrossBoard

Basissystem 800 A für rückseitige Einspeisung
Basic system 800 A for rear-side feeding
Sistema di base 800 A per alimentazione posteriore
Système de base 800 A pour alimentation arrière
Sistema básico 800 A para alimentación traseira
基座系统 800 A 用于背面进线

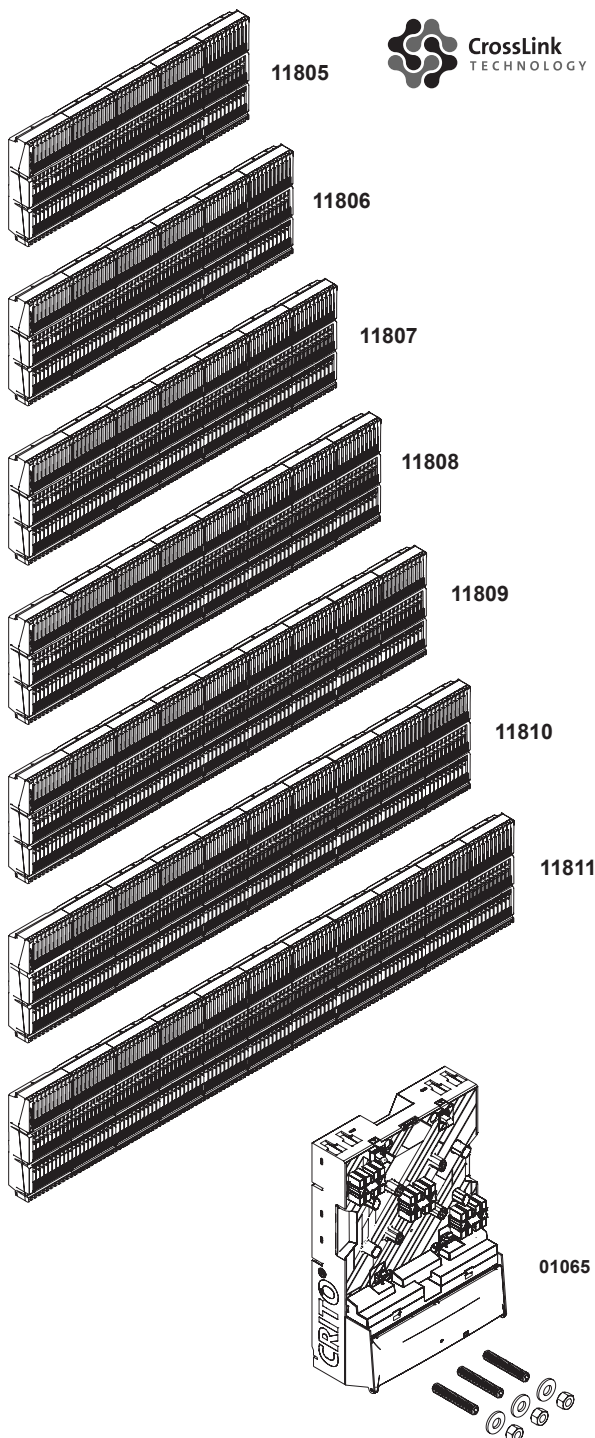

CRITO CrossBoard

Anschlussmodul 3-polig
connection module 3-pole
módulo de conexión 3 polos
Bornier de raccordement 3P
Piastra con morsetti di connessione, 3p
端子排 3线



Achtung: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden. Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden. Inbetriebsetzung und Wartung nur durch Fachpersonal!


Attention: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants. To be commissioned and maintained only by qualified personnel!

Atención: Con el objeto de evitar accidentes, hay que desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar el montaje y la puesta en marcha. Debe instalarse en una caja o armario apropiado. Debe protegerse el producto de los ambientes agresivos. La puesta en marcha y el mantenimiento ha de hacerlo exclusivamente por personal especializado!


Attention: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident. Prévoir une mise en coffret ou armoire appropriée, protéger le produit contre les environnements agressifs. Mise en service et entretien: seulement par du personnel spécialisé!

Attenzione: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. Installare in custodia idonea. Tenere lontano da contaminanti. Messa in servizio e manutenzione solo da personale specializzato!


注意：安装前或检修前应切断电源，以防事故。开关应安装在适合的箱体内，同时应做好防污染保护。只有专业人员才能做运行、维护、保养的工作。

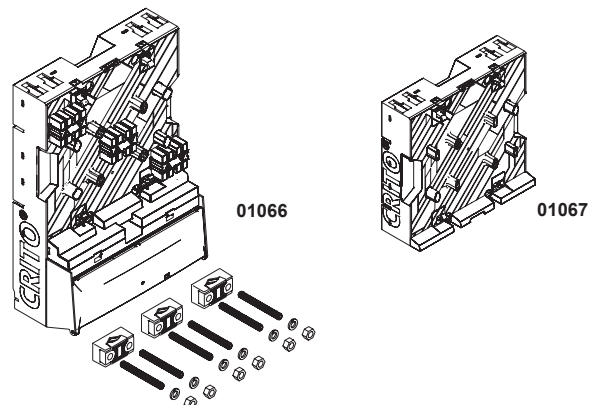


Werkzeuge Tools

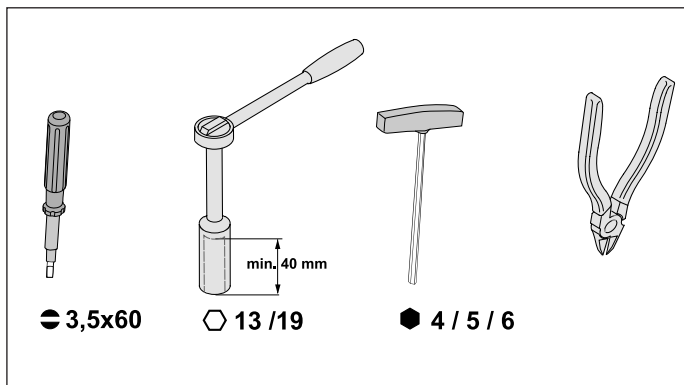


Zubehör Accessoires

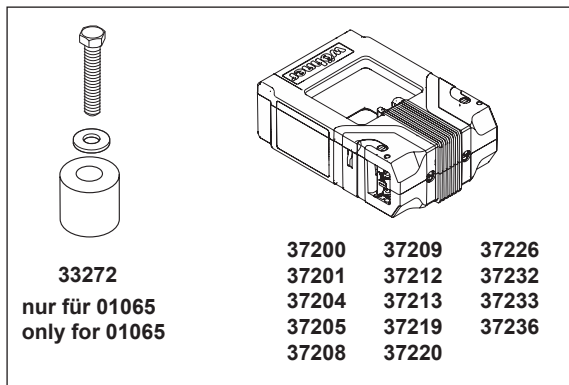

CrossBoard

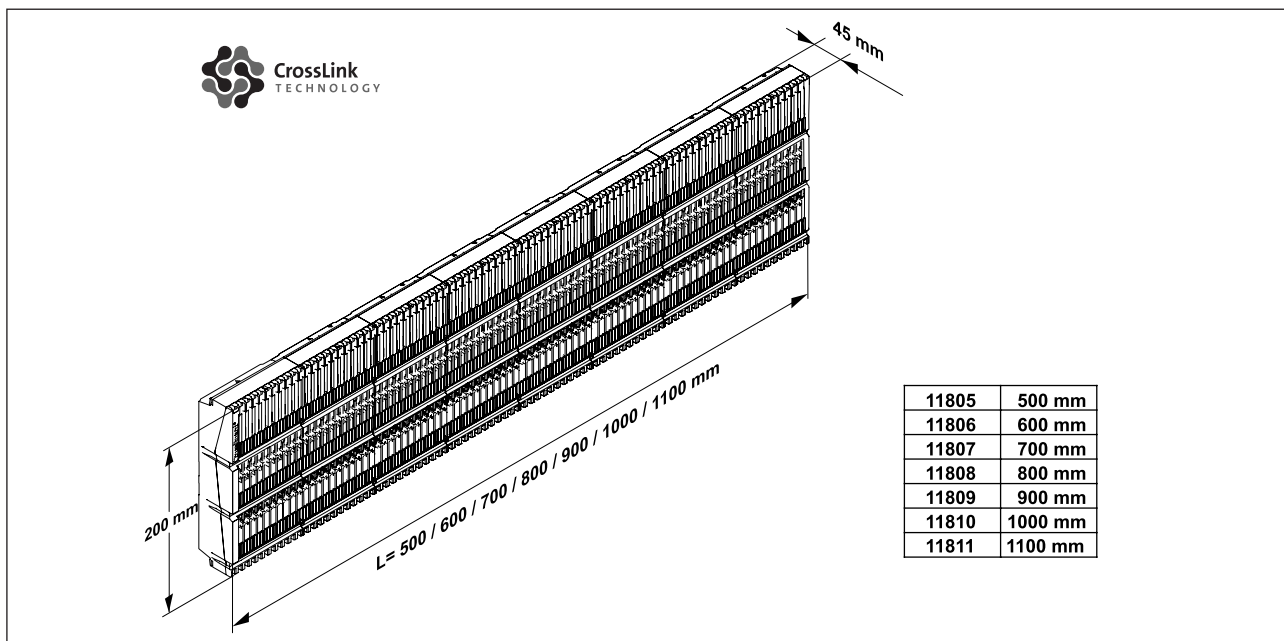

CrossBoard frontseitige Geräte CrossBoard front devices


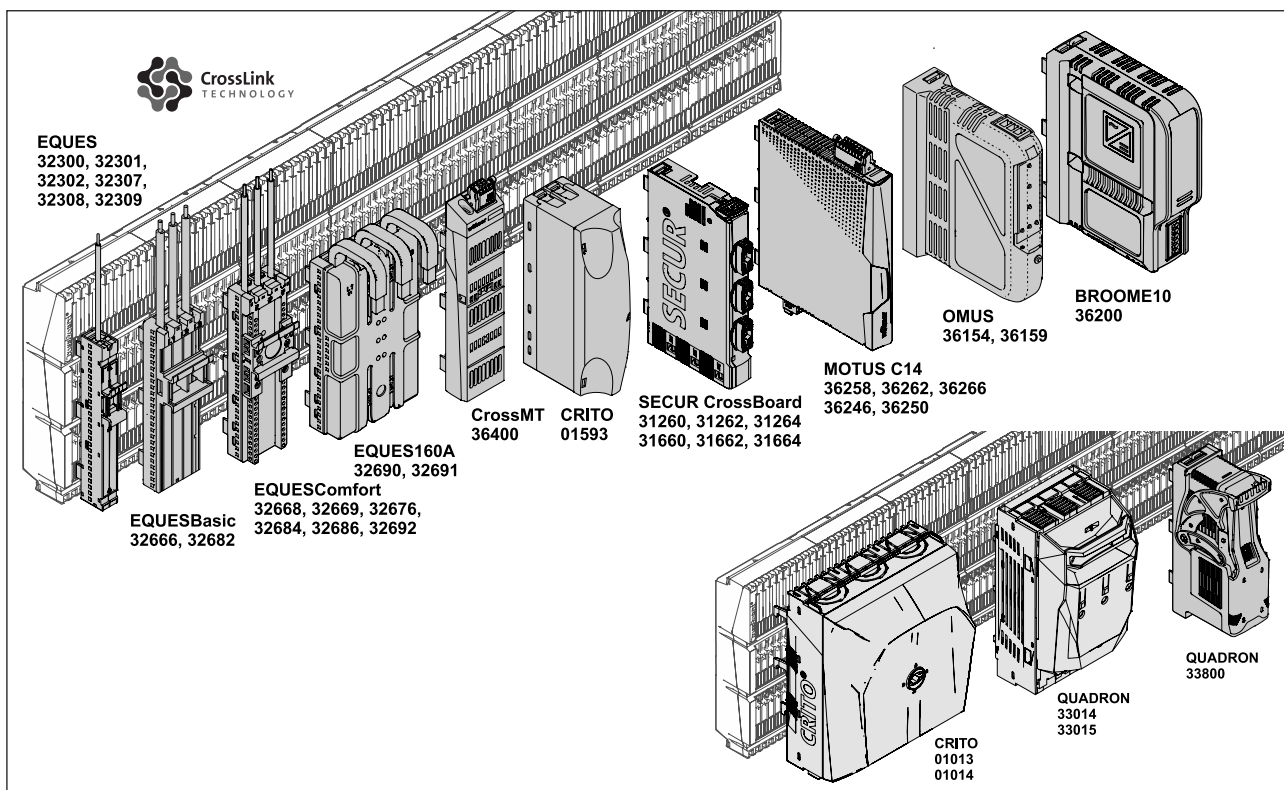


1. Mögliche Konfiguration von CRITO und CrossBoard Possible configurations of CRITO and CrossBoard


Allgemeine Regeln General rules

Alle Regeln gültig für horizontalen und vertikalen Einbau
All rules apply to horizontal and vertical installation


Max. 100 mm eingerückt oder bündig mit CrossBoard
Max. 100 mm indented from the outer edge or flush with CrossBoard

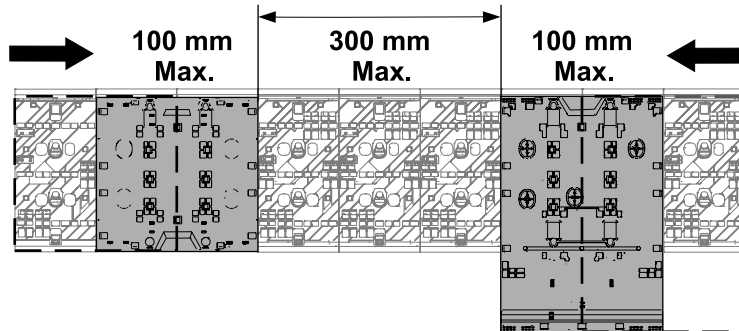


Ab einer Länge von 1000 mm sind drei CRITO-Module erforderlich
With a length of 1000 mm and above, three CRITO-module required

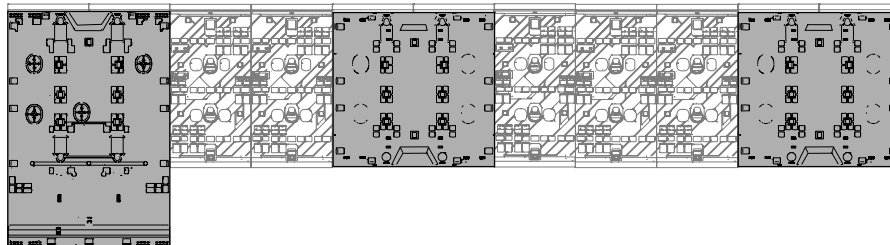


Nur 1 x Rückseitiges Einspeisemodul 01065/01066 erlaubt!
Only 1 x rear feeding module 01065/01066 allowed!

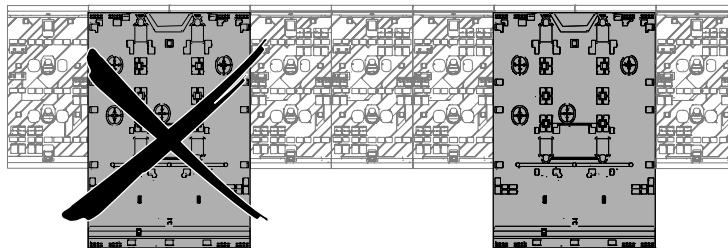

Montage auf nur Rückseitige Befestigungsmodule 01067 möglich
Assembly only on rear support modules 01067 is allowed

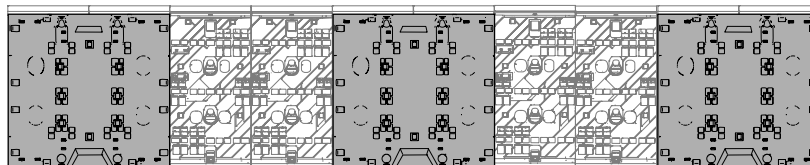


Montage Rückseitiges Einspeisemodul 01065/01066 auch mittig möglich
Assembly rear feeding module 01065/01066 also possible in the middle

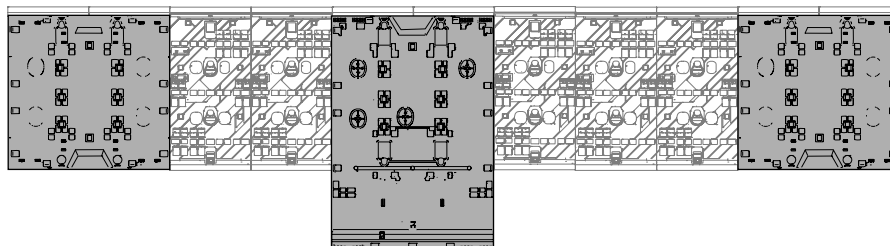


Weitere Konfigurationen auf Anfrage möglich.
Additional configurations available, contact us for details.


2.1AA Vorbereitung CRITO auf Montageplatte für CrossBoard - horizontal
Preparation of CRITO on mounting plate for CrossBoard - horizontally

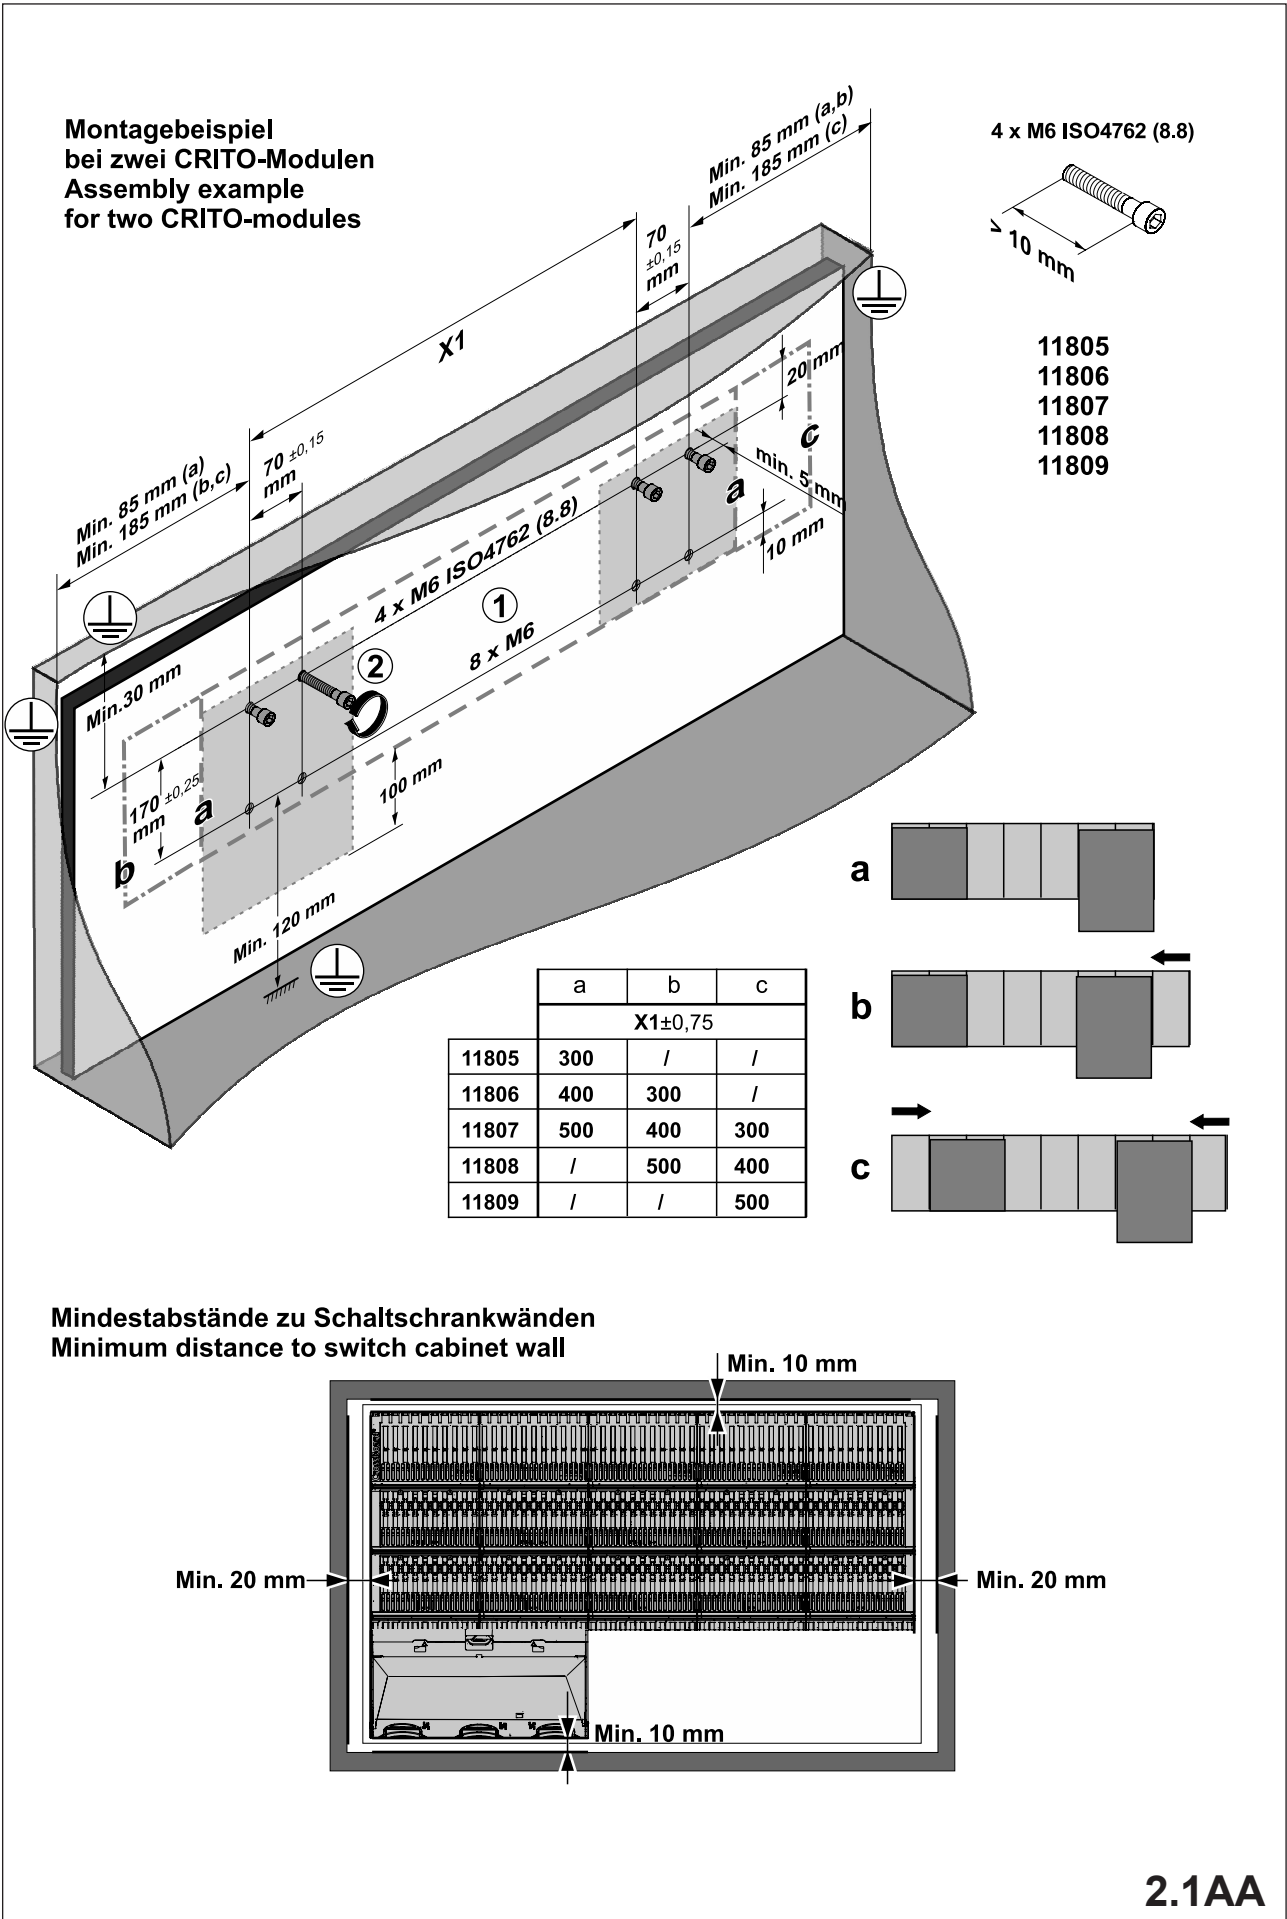

2.1BA Vorbereitung CRITO auf Montageplatte für CrossBoard - horizontal
Preparation of CRITO on mounting plate for CrossBoard - horizontally

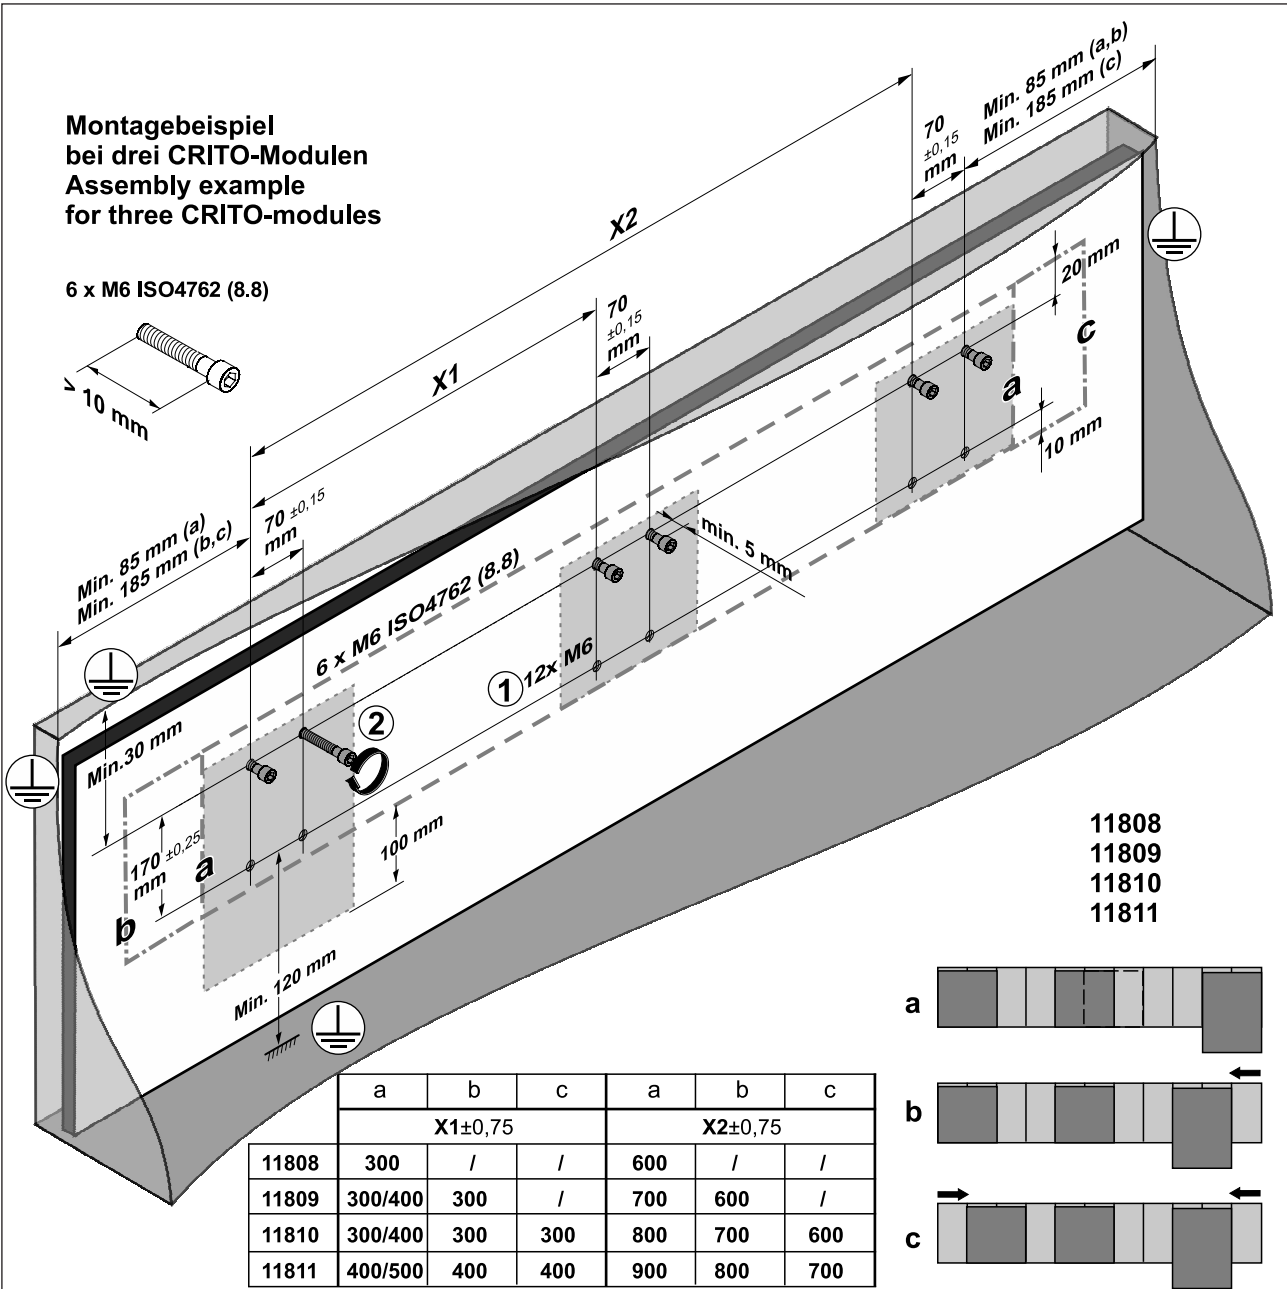



Mindestabstände zu Schaltschrankwänden
Minimum distance to switch cabinet wall

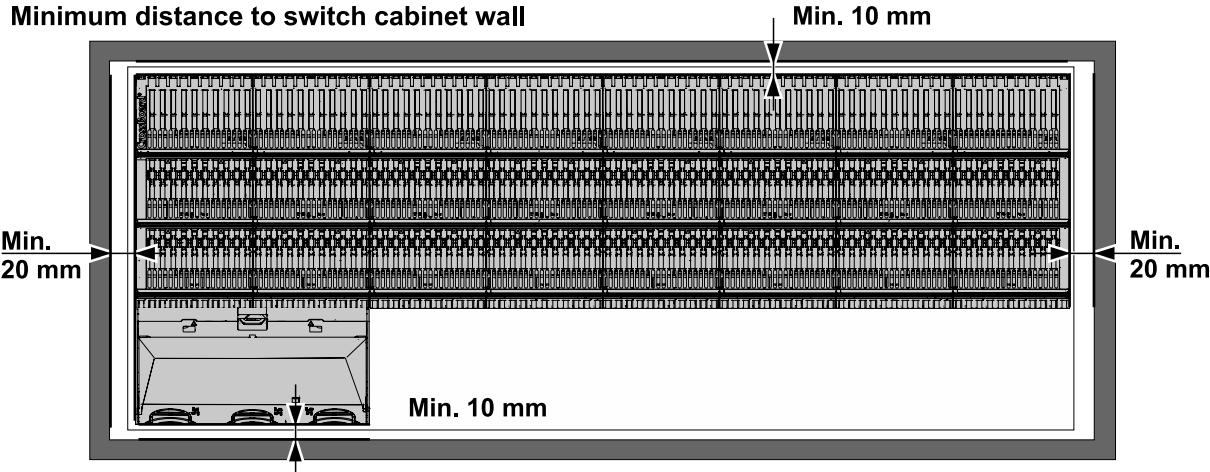


2.1AB Vorbereitung CRITO auf Montageplatte für CrossBoard - vertikal
Preparation of CRITO on mounting plate for CrossBoard - vertical

**Montagebeispiel
bei zwei CRITO-Modulen**
**Assembly example
for two CRITO-modules**


4 x M6 ISO4762 (8.8)

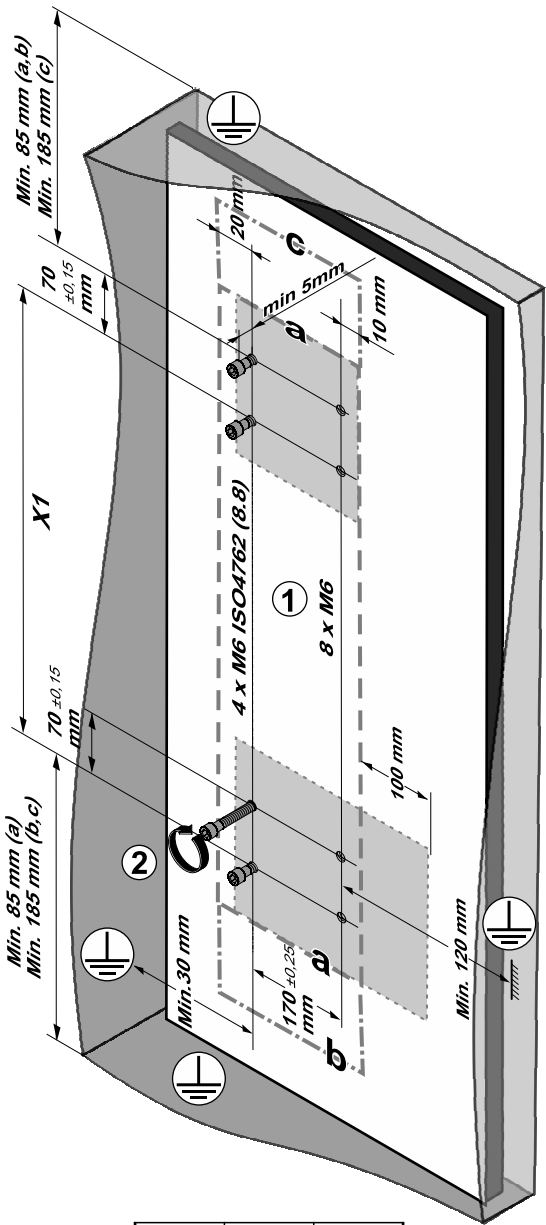

11805
11806
11807
11808
11809

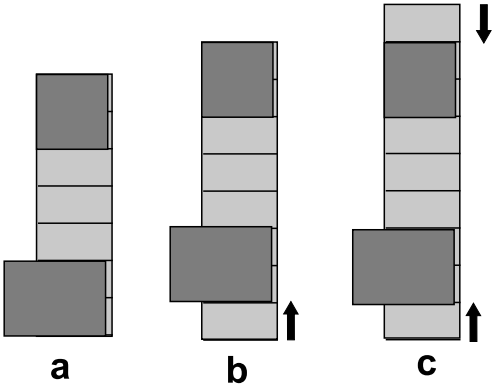


Mindestabstände zu Schaltschrankwänden
Minimum distance to switch cabinet wall

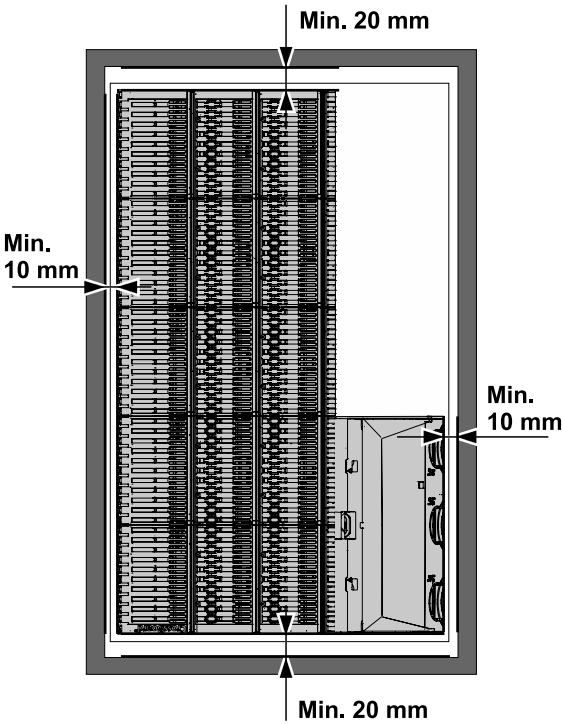

	a	b	c
	X1±0,75		
11805	300	/	/
11806	400	300	/
11807	500	400	300
11808	/	500	400
11809	/	/	500


2.1BB Vorbereitung CRITO auf Montageplatte für CrossBoard - vertikal
Preparation of CRITO on mounting plate for CrossBoard - vertical

Montagebeispiel
bei drei CRITO-Modulen
Assembly example
for three CRITO-modules

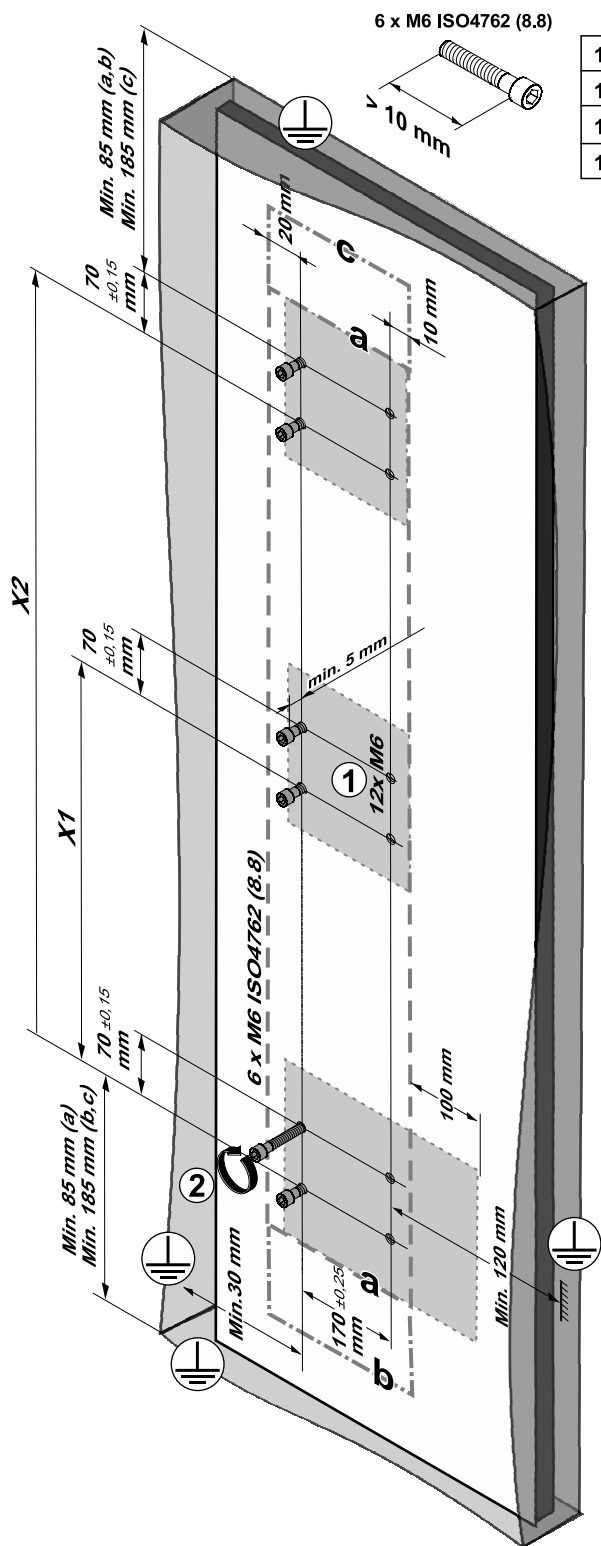


	a	b	c	a	b	c
	X1±0,75			X2±0,75		
11808	300	/	/	600	/	/
11809	300/400	300	/	700	600	/
11810	300/400	300	300	800	700	600
11811	400/500	400	400	900	800	700



11808
11809
11810
11811

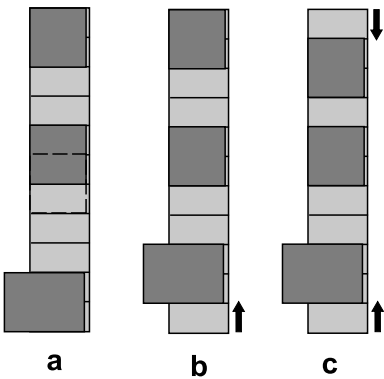



Mindestabstände zu Schaltschrankwänden
Minimum distance to switch cabinet wall

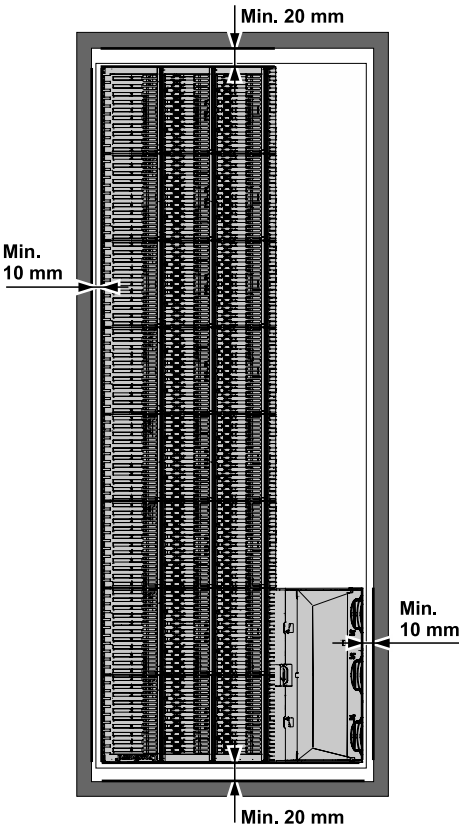


2.2A Montage CRITO auf Montageplatte für CrossBoard - horizontal/vertikal Mounting of CRITO on mounting plate for CrossBoard - horizontally/vertically

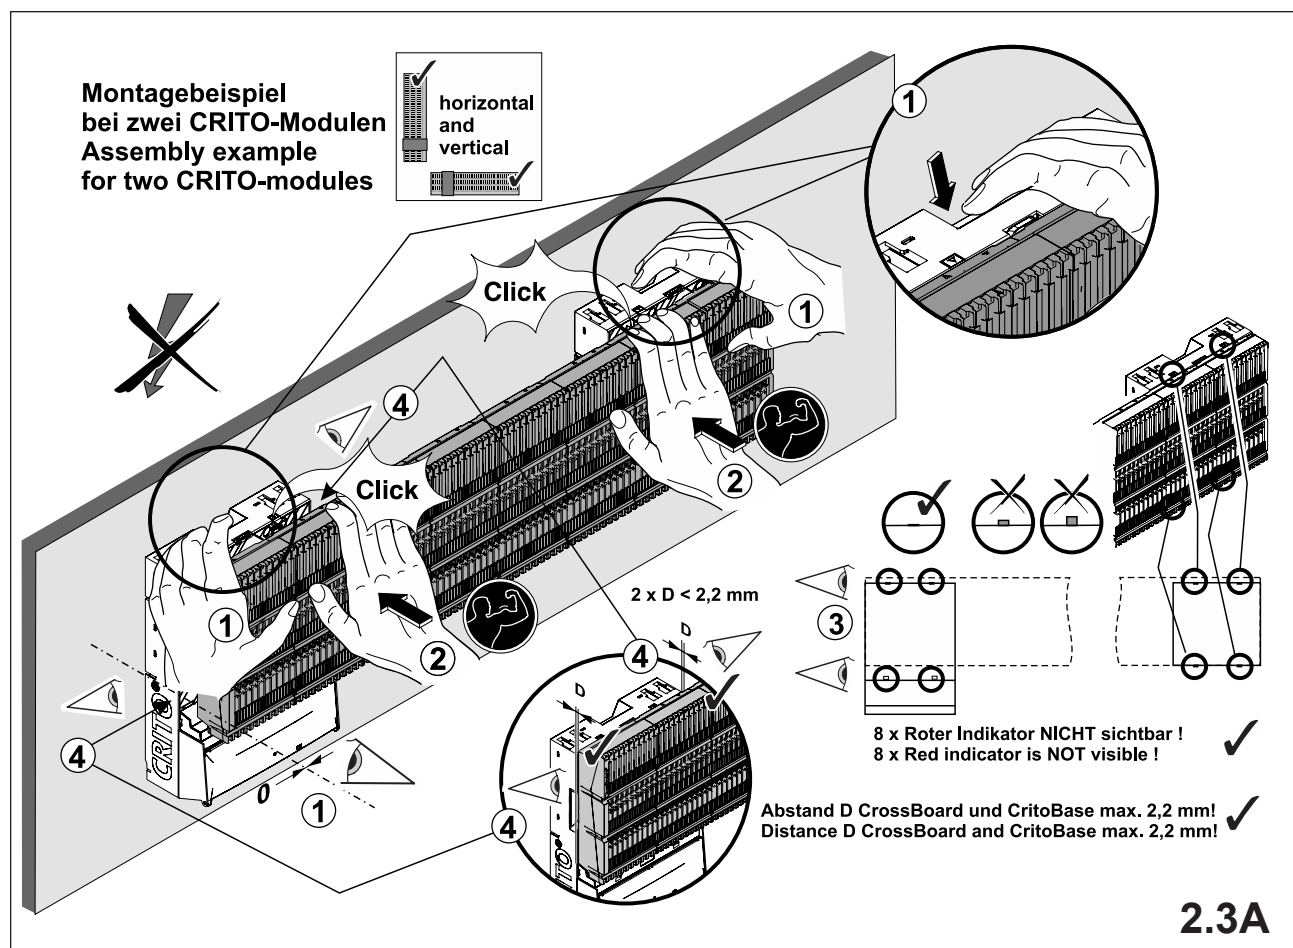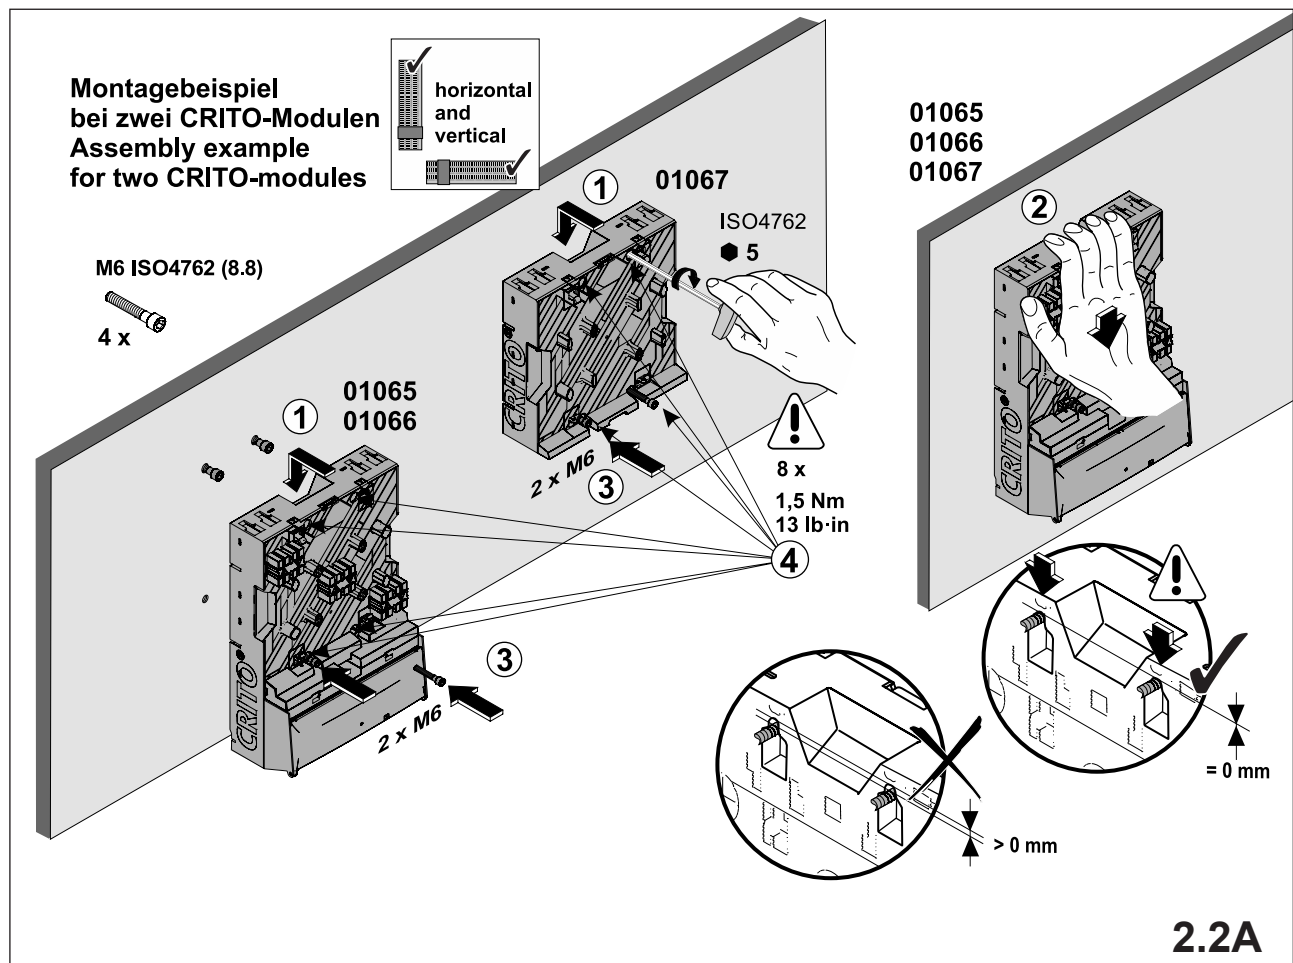


2.2B Montage CRITO auf Montageplatte für CrossBoard - horizontal/vertikal Mounting of CRITO on mounting plate for CrossBoard - horizontally/vertically

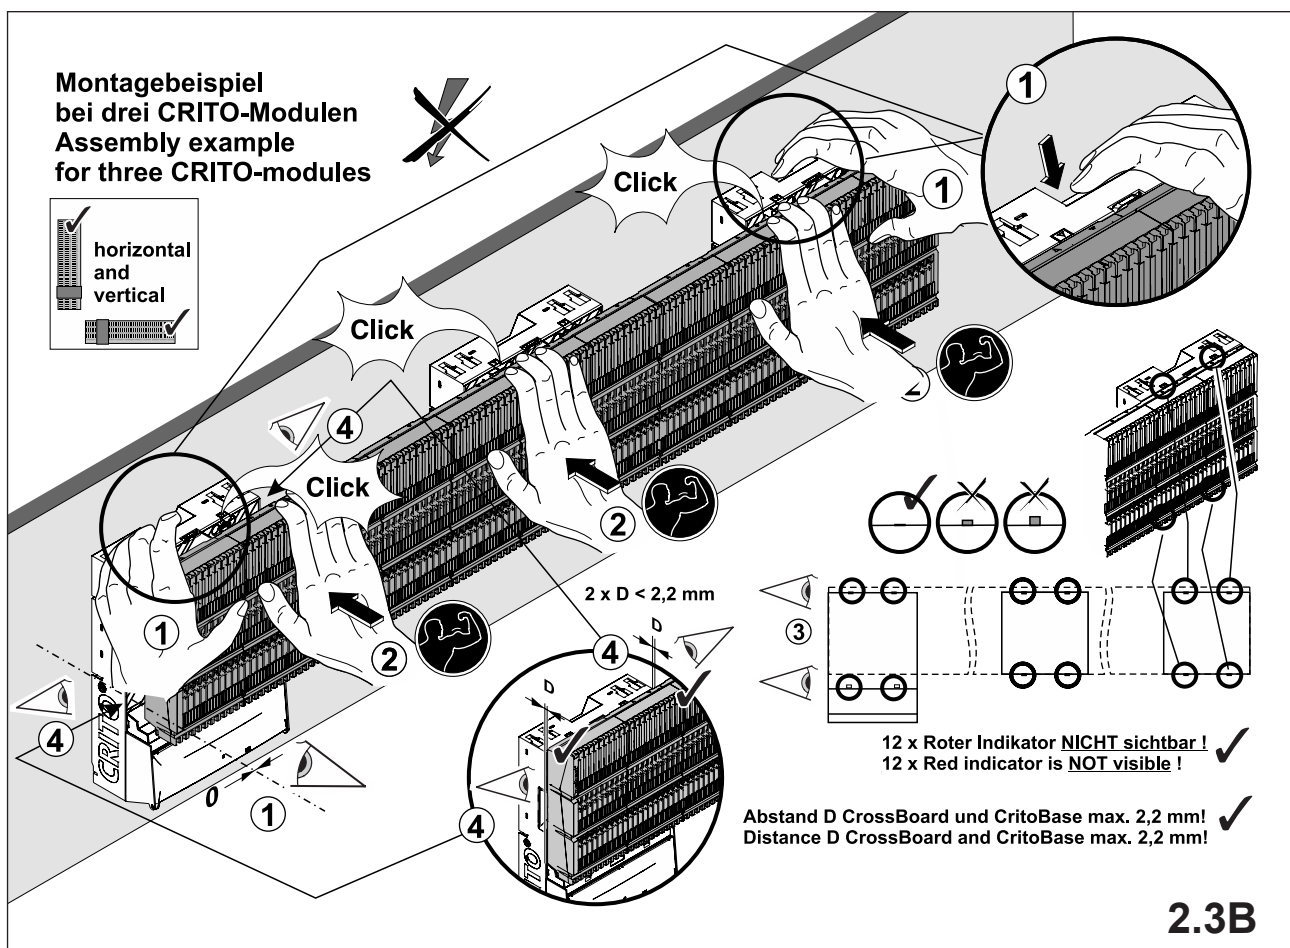
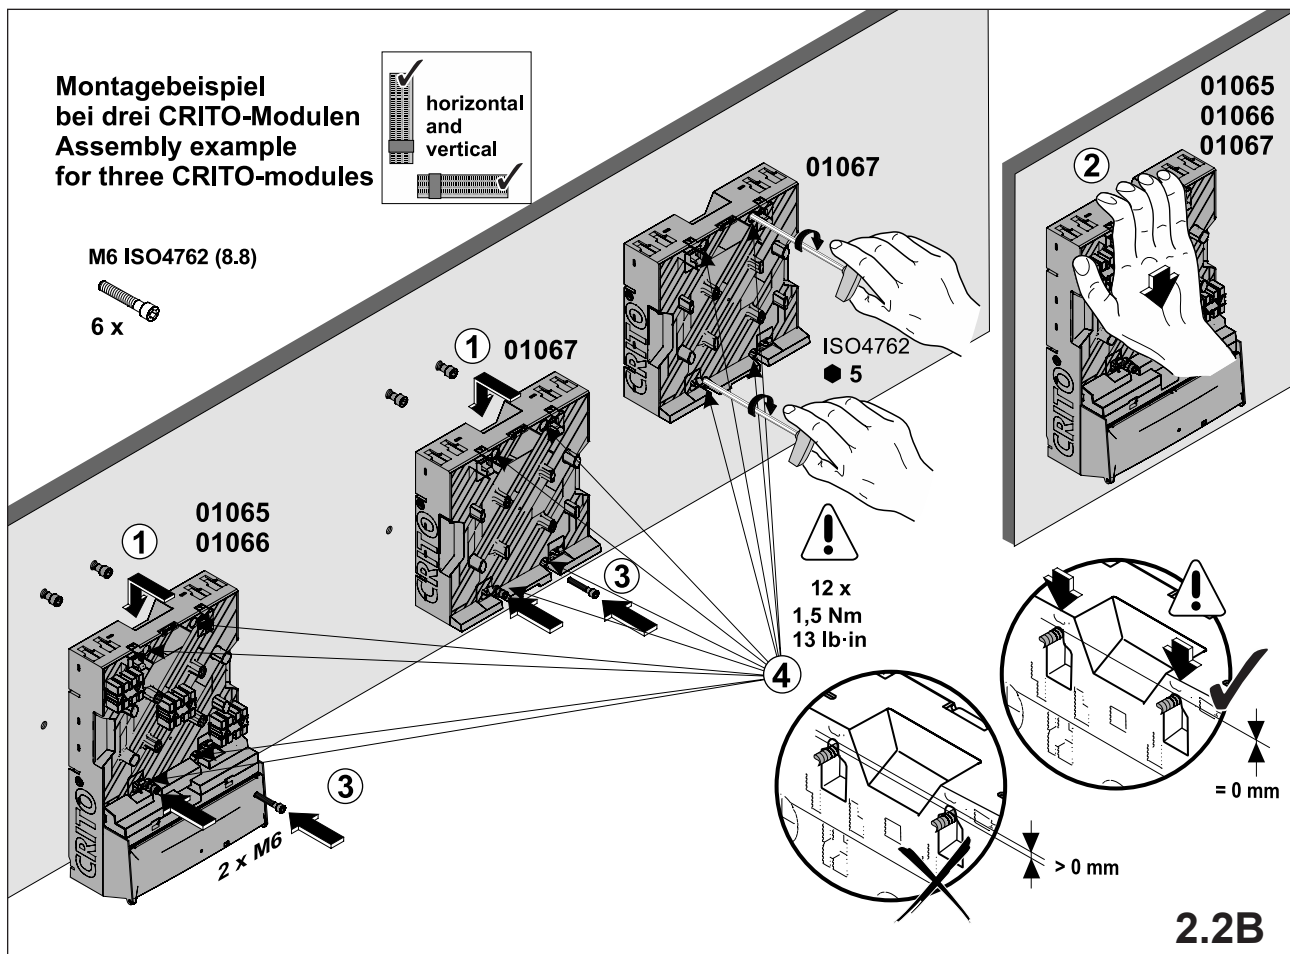


3. Abgang oben für CRITO 01065/01066 Connection top for CRITO 01065/01066


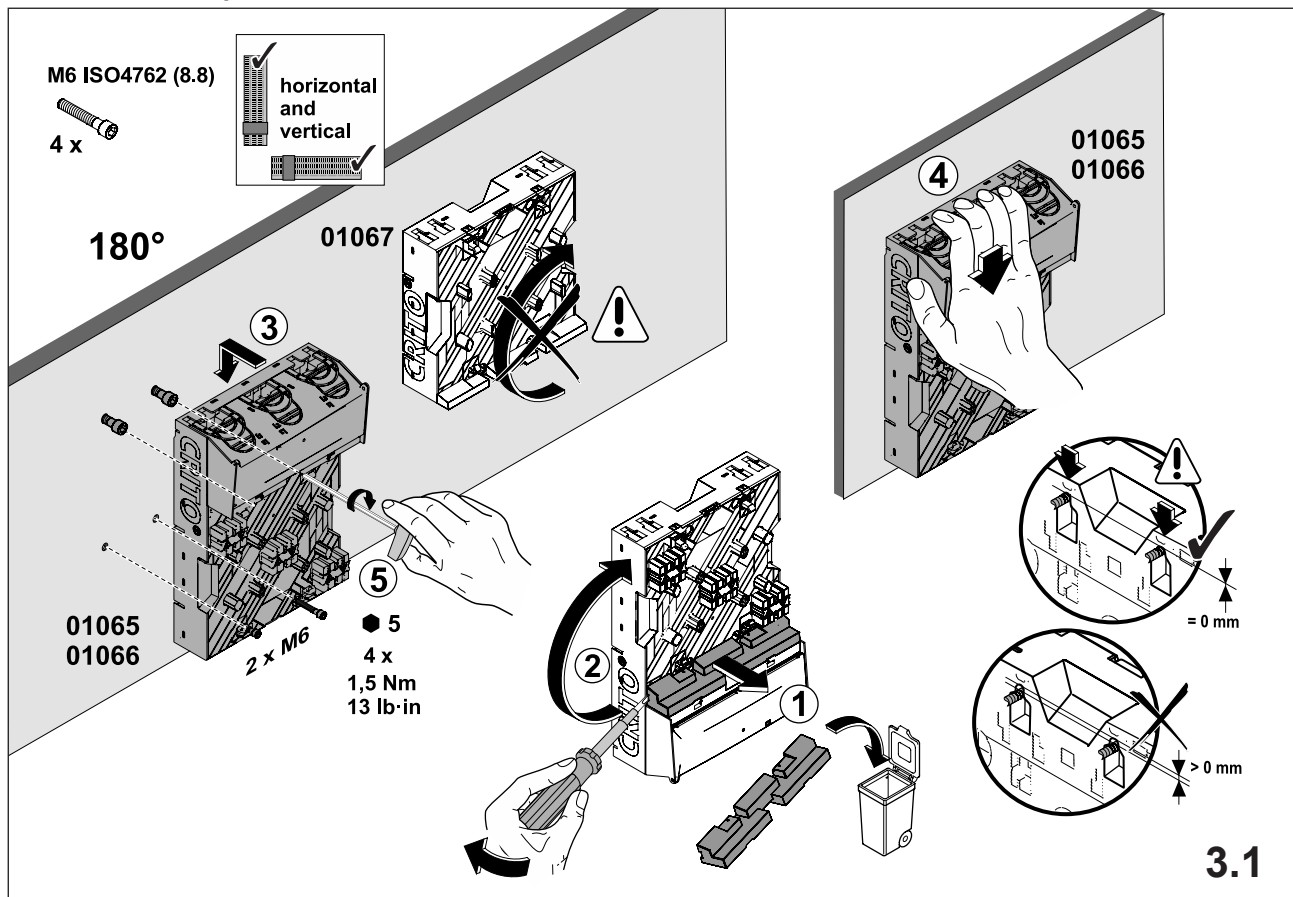


4. Leitungsanschluss Connections



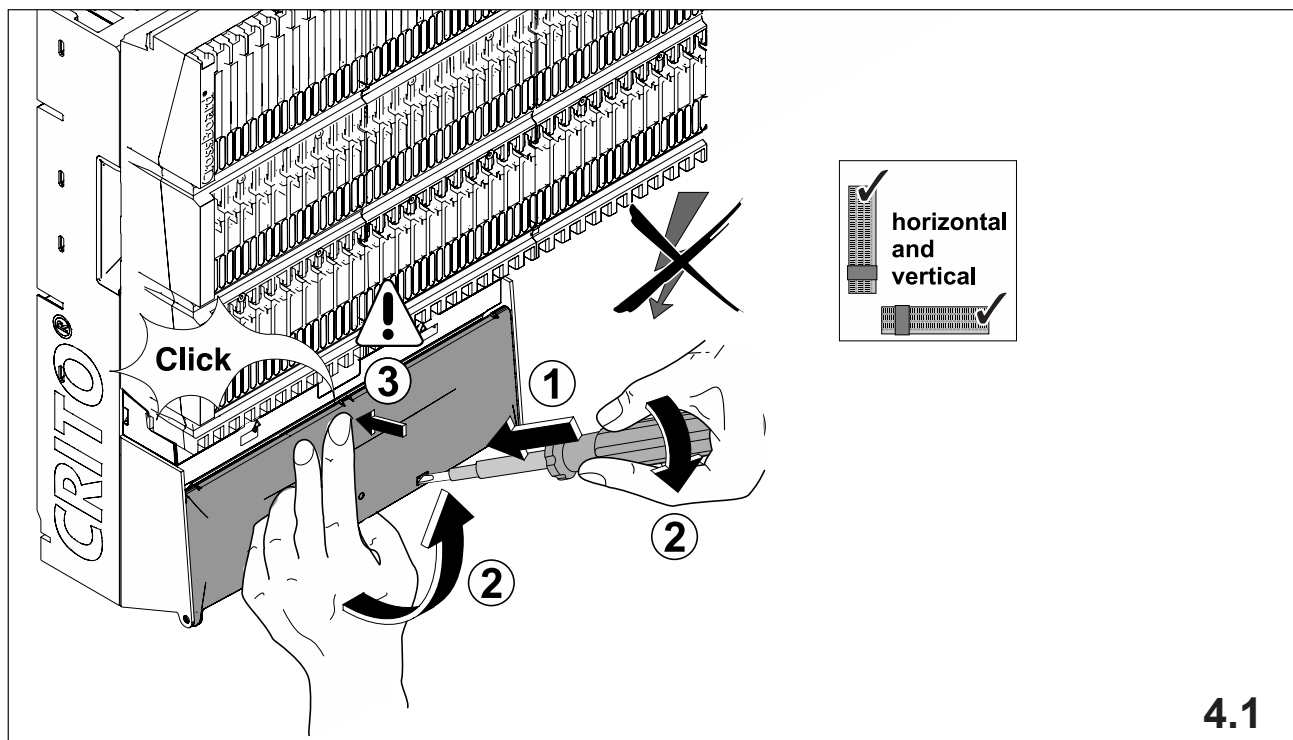







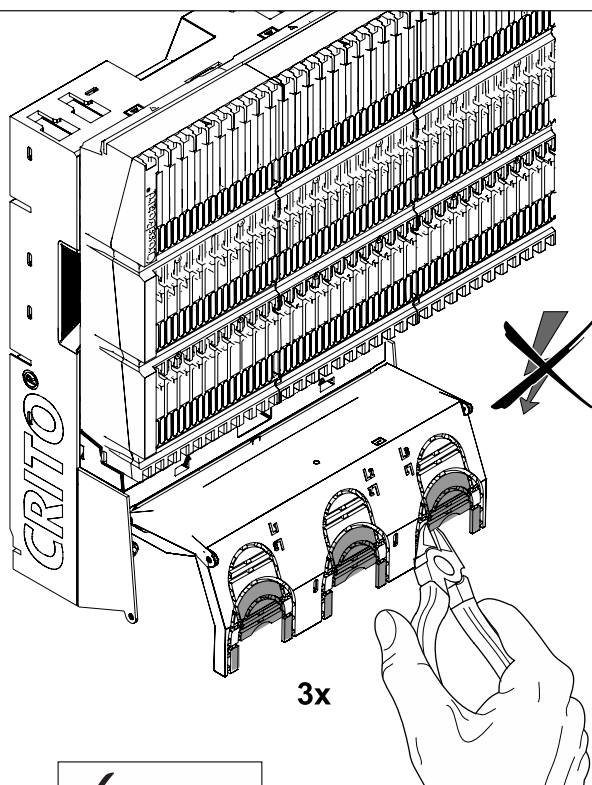




01066

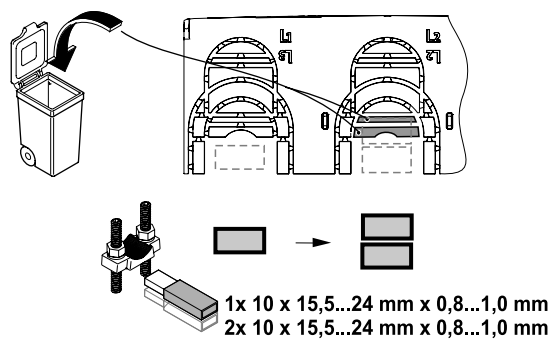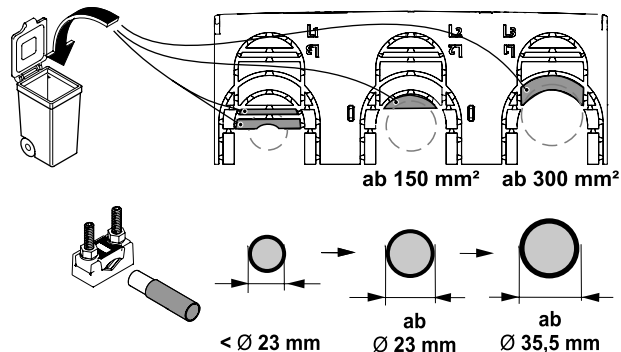




01065

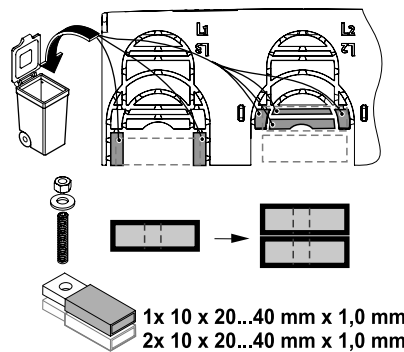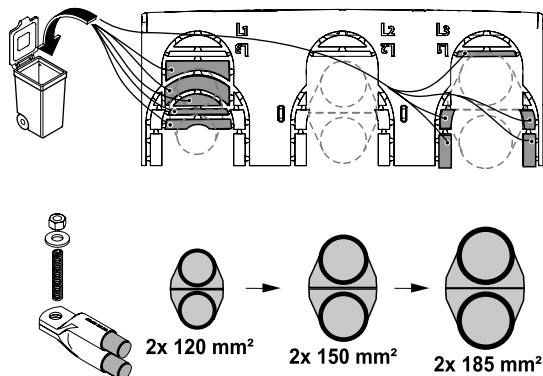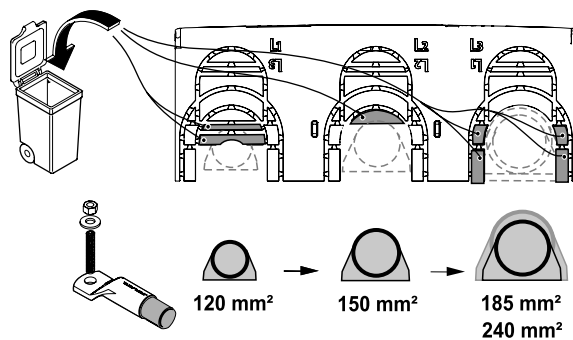

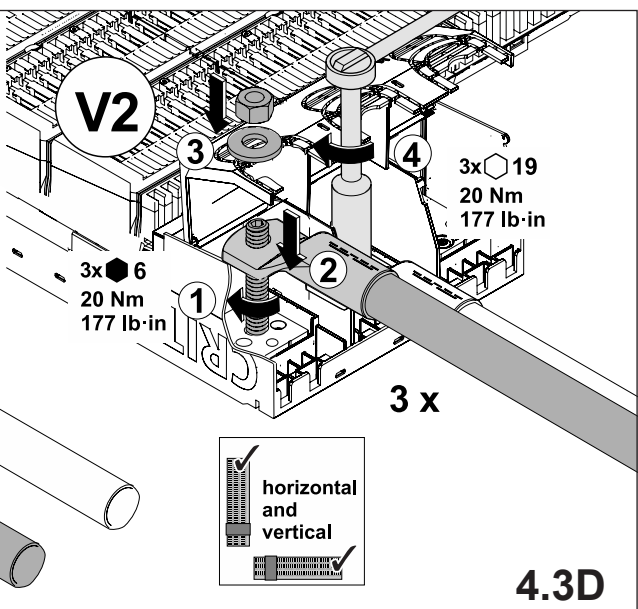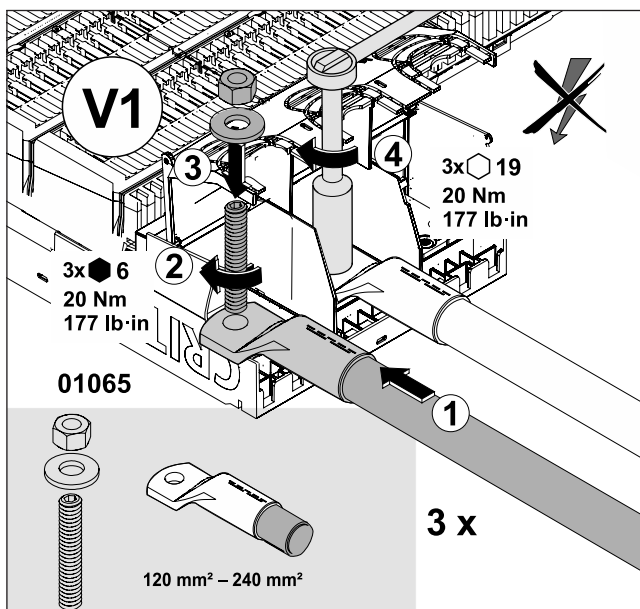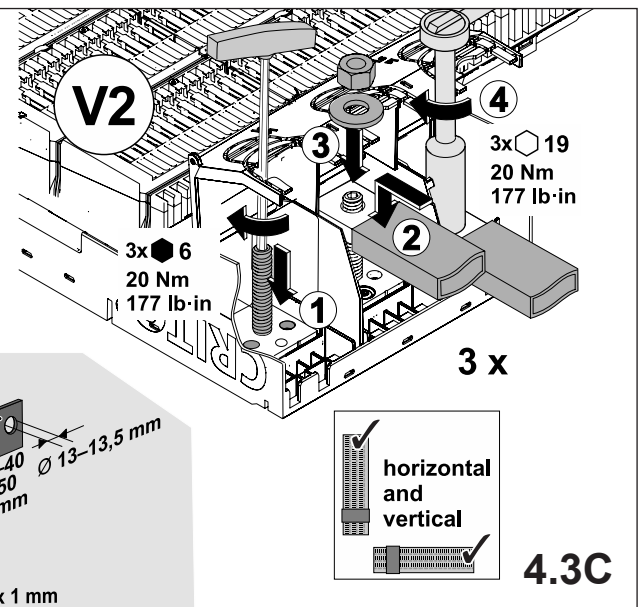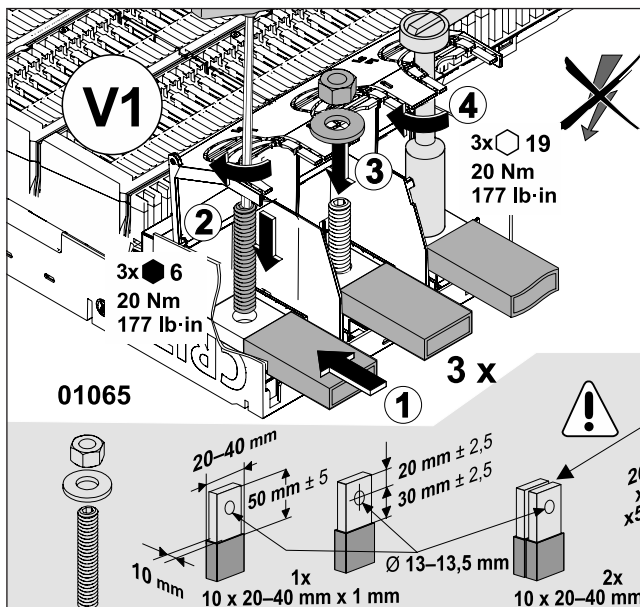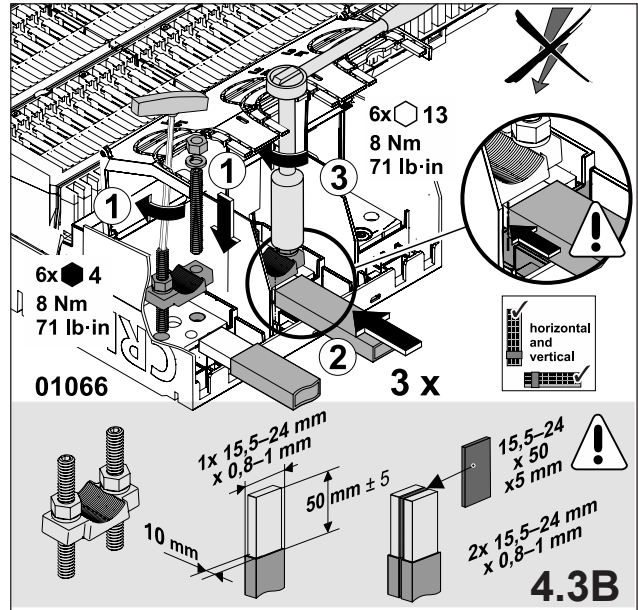
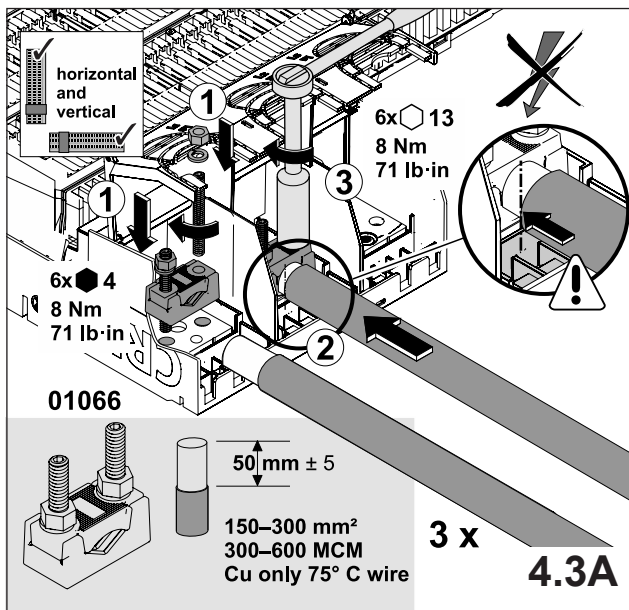


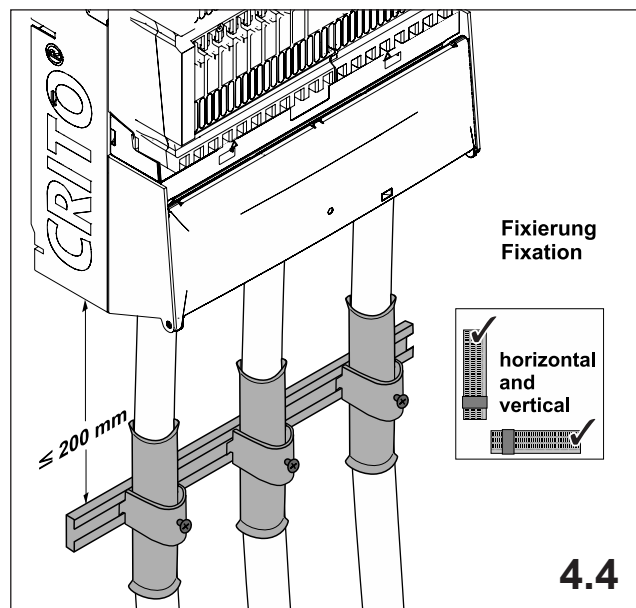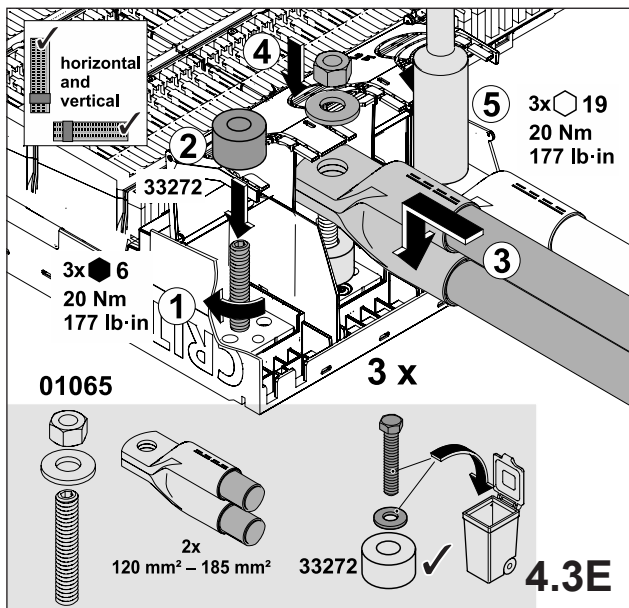


5. Anschluss Stromwandler Current transformer assembly

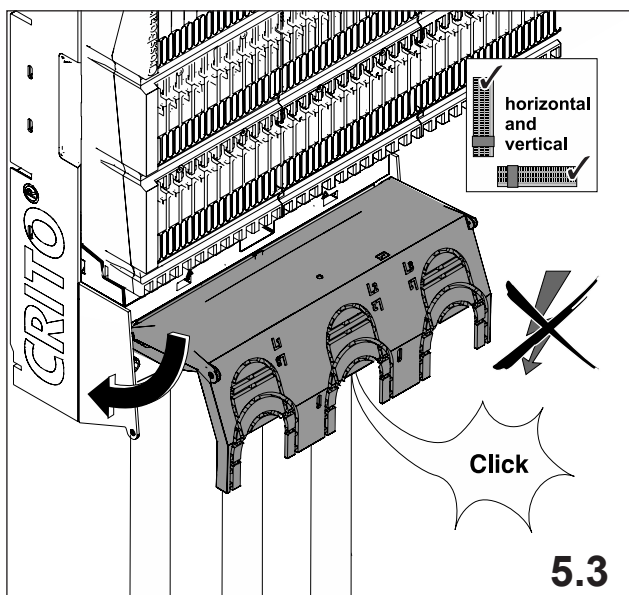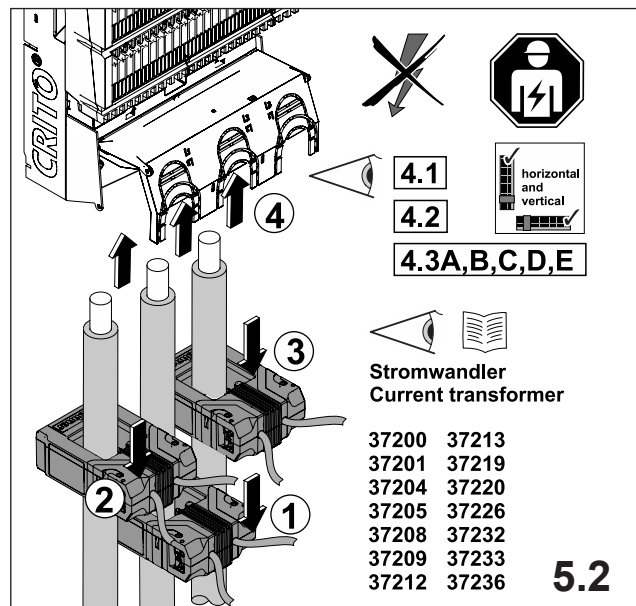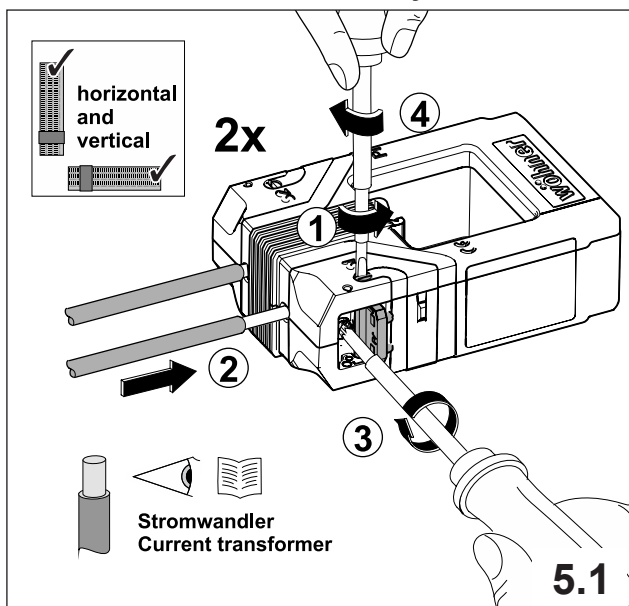




6. Plombierung - Abschließbarkeit Sealing - locking

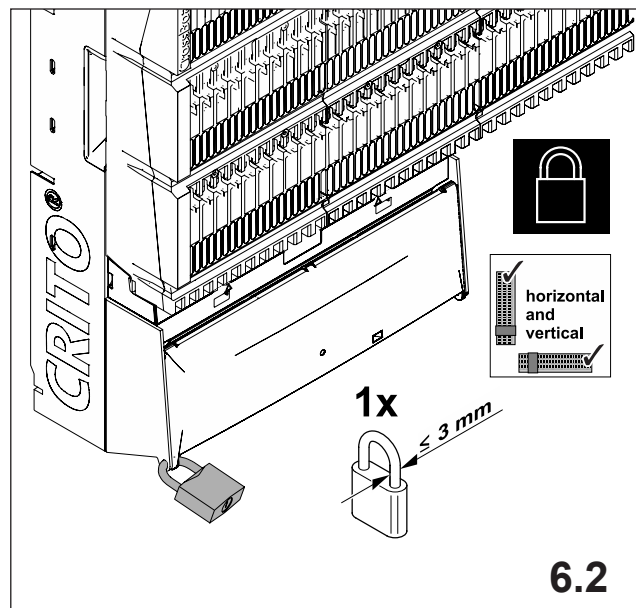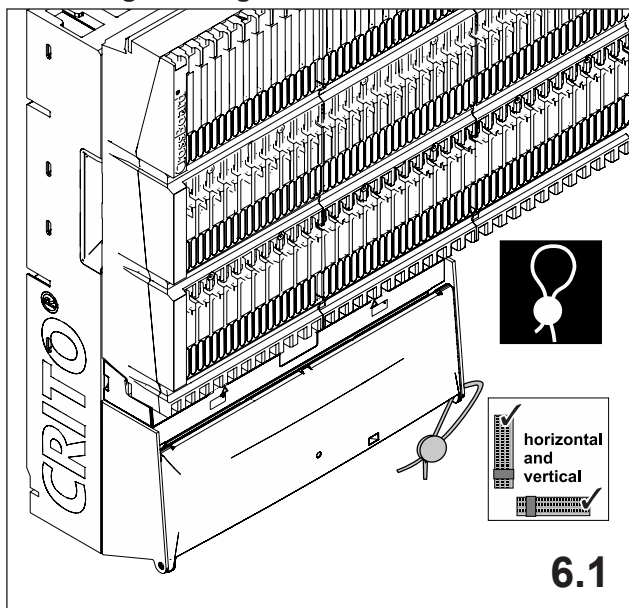

7. Demontage CrossBoard Removing the CrossBoard

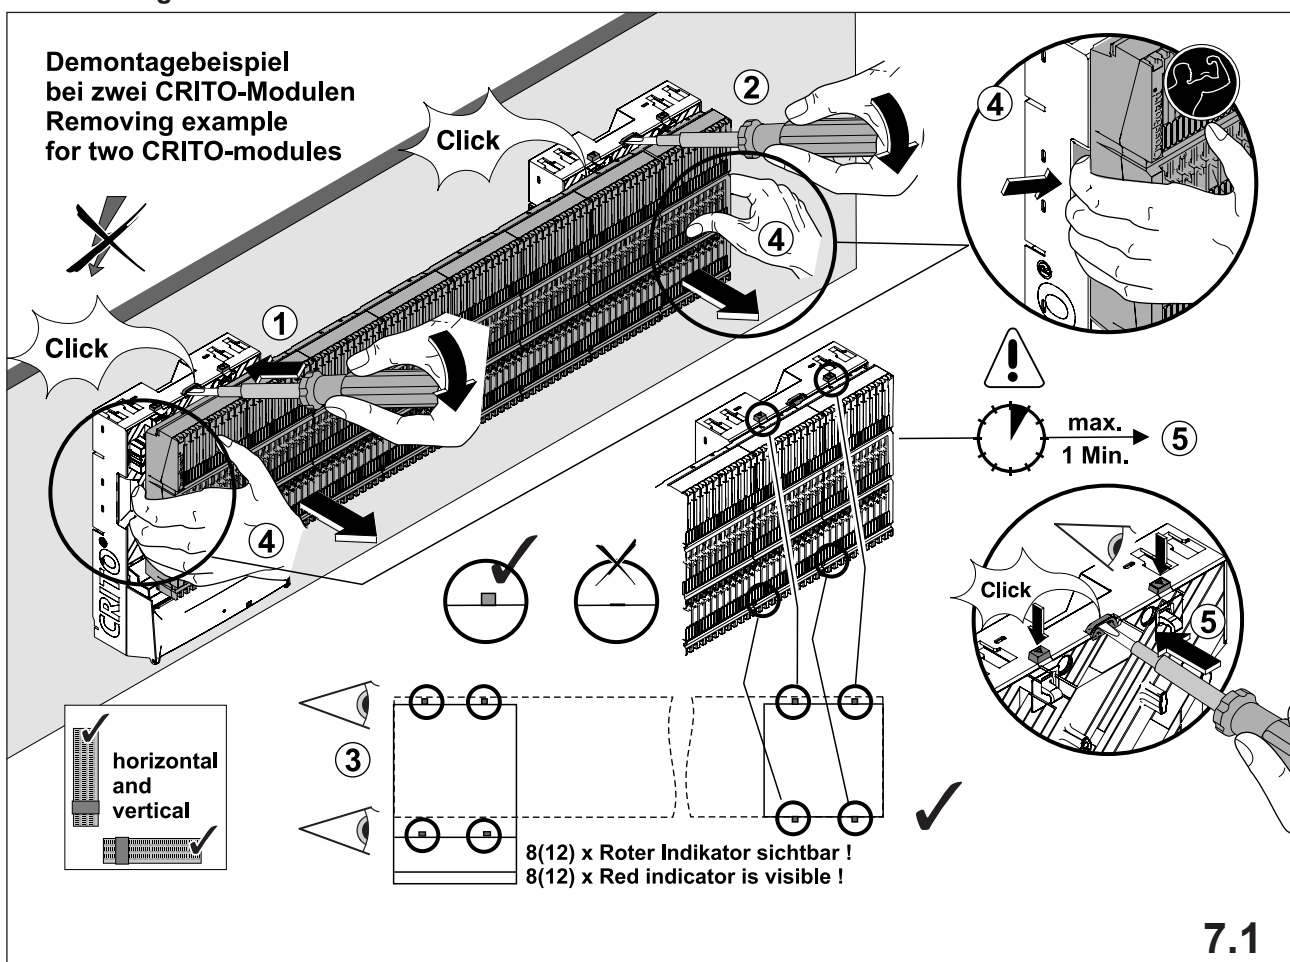

8. Demontage CRITO Dismounting CRITO

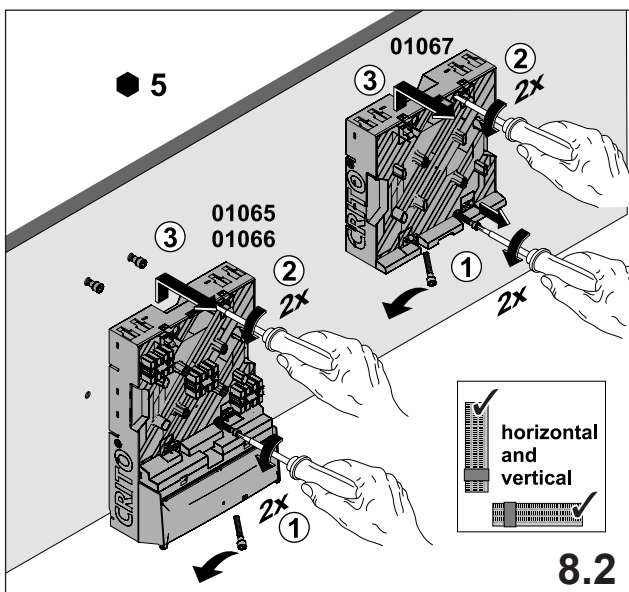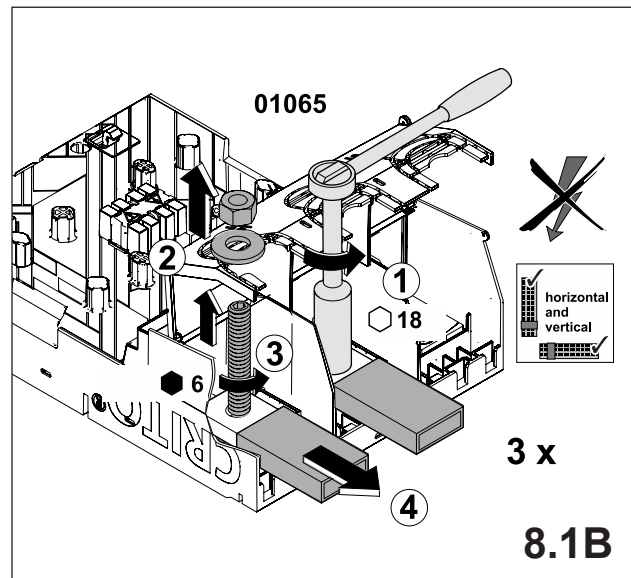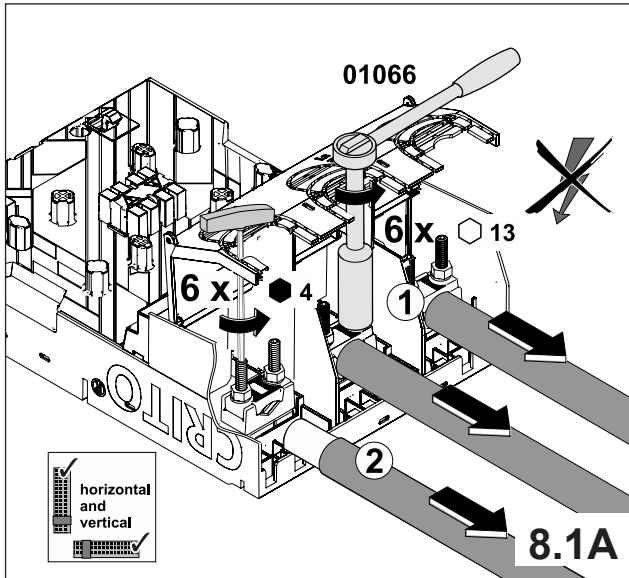

9. Kontaktschutz Contact protection

